

## 関市の養豚場で豚コレラ発生（県内18施設目）

【飼養状況】 1, 199 頭（親：145頭、子：1,054頭）

### 【発生の経緯】

6月22日 飼養者から、同一豚舎内で、子豚が6頭死亡との連絡があり、中濃家保が立入検査を実施  
中央家保にて豚コレラ遺伝子検査を実施

6月23日 豚コレラ遺伝子検査陽性  
国との協議を経て豚コレラの疑似患畜と決定

※飼養家畜の毎日の健康観察を入念に行い、以下のような症状を示す家畜を発見しましたら、直ちに家畜保健衛生所へ通報をお願いします。

### 豚コレラの特定症状

☆耳翼、下腹部、四肢等に紫斑があることと

☆同一の畜房内において、以下のいずれかの症状を示す豚等が一定期間（概ね一週間程度）に増加していること

(1) 40℃以上の発熱、元気消失、食欲減退

(2) 便秘、下痢

(3) 結膜炎（めやに）

(4) 歩行困難、後肢麻痺、けいれん

(5) 削瘦、被毛粗鋼、発育不良（いわゆるひね豚）

(6) 流死産等の異常産の発生

(7) 血液凝固不全に起因した皮下出血、皮膚紅班、天然孔からの出血、血便

※ 制限範囲内に出入りする車両は、消毒ポイント（別紙）を必ず通過し、農場への侵入防止、まん延防止への協力をお願いします。


中濃家畜保健衛生所

TEL 0574-25-3111 FAX 0574-27-3092

閉庁時は案内に従い「1」番をプッシュしてください

つながらない場合は 0574-25-3484 へ。 土日・祝日、閉庁時も通報を受け付けています。

# 〈車両消毒ポイントの設置場所及び消毒方法〉

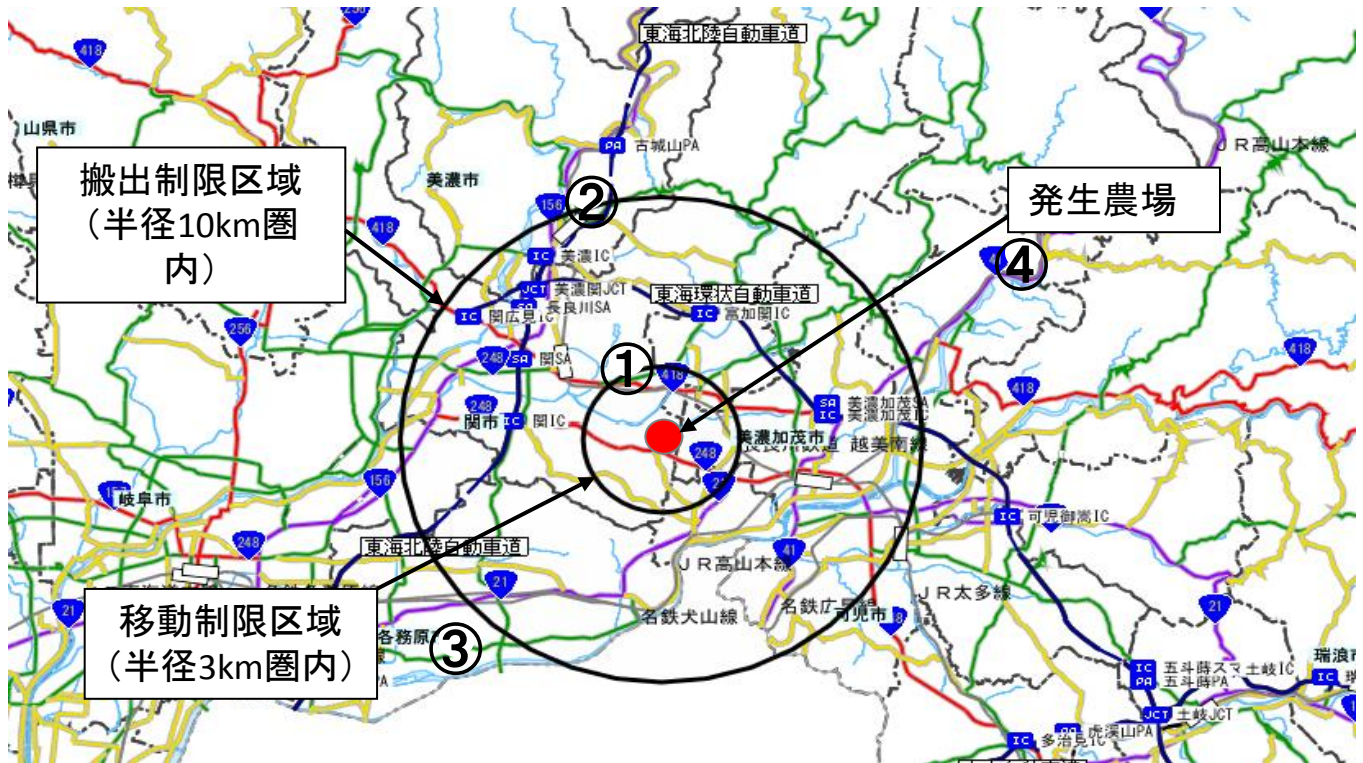

番号	消毒ポイント名	住所	消毒方法	消毒対象	運営時間
1	西田原消防団田原分団拠点倉庫	関市西田原1175-3	噴霧	畜産関係車両	24時間
2	中濃総合庁舎駐車場	美濃市生櫛1612-2	噴霧	畜産関係車両	24時間
3	各務原浄化センター	各務原市前渡西町1521	噴霧	畜産関係車両	24時間
4	ロックガーデンひちそう	七宗町中麻生1176-3	噴霧	畜産関係車両	24時間