

## 関市の養豚場で豚コレラ発生（県内18施設目）

【飼養状況】1,199頭（親：145頭、子：1,054頭）

### 【発生の経緯】

6月22日（土）  
・飼養者から、中農家畜保健衛生所に連絡あり  
同一豚舎内で子豚が6頭死亡

・中央家保が農場へ立入検査を実施  
同居豚2頭にチアノーゼ、数頭に下痢  
全体的に食欲低下と元気消失、数頭に結膜炎

6月23日（日）  
・遺伝子検査  
採血した15頭すべてが陽性  
解剖した4頭すべてが陽性

・国との協議を経て疑似患畜と決定

## 病原体侵入防止対策を徹底してください！

### ○飲水の適切な消毒の実施

- ・次亜塩素等により飲水消毒を実施！  
定期的に塩素濃度を確認してください！

### ○野生動物の侵入防止対策

- ・ワイヤーメッシュ・電気柵の保守点検  
衛生管理区域境界への石灰散布も実施！
- ・畜舎・資材置場、設置している防鳥  
ネット等の破損確認

ネズミ対策も実施！（ネズミ捕り、殺鼠剤）

### ○車両消毒の徹底

- ・出入りする車両は徹底的に消毒。
- ・車内のハンドル・足マット等も消毒等を実施！

カーテン、ネットの破損点検！



車両の徹底消毒！



異常があれば直ちに家畜保健衛生所へ連絡をお願いします！


飛騨家畜保健衛生所

TEL : 0577-33-1111（内線405）

FAX : 0577-32-9019

※閉庁時には案内に従い「1」番をプッシュしてください。土日・祝日、閉庁時も通報を受け付けています。

## 〈 車両消毒ポイント 位置図 〉

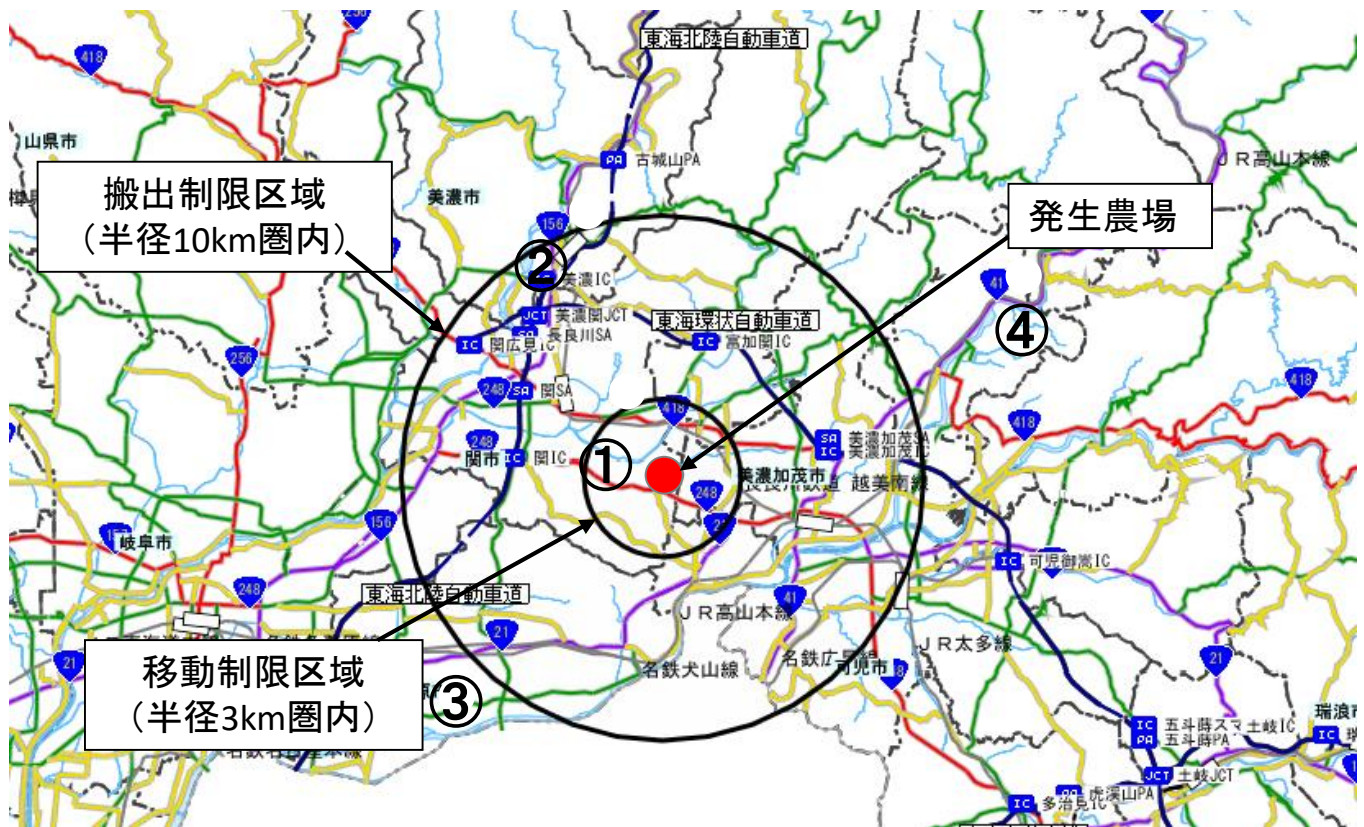

## 〈 車両消毒ポイントの設置場所及び消毒方法 〉

番号	消毒ポイント名	住所	消毒方法	消毒対象	運営時間
1	西田原消防団 田原分団拠点倉庫	関市西田原 1175-3	噴霧	畜産関係車両	24時間
2	中濃総合庁舎駐車場	美濃市生楯 1612-2	噴霧	畜産関係車両	24時間
3	各務原浄化センター	各務原市前渡西町 1521	噴霧	畜産関係車両	24時間
4	ロックガーデンひちそう	七宗町中麻生 1176-3	噴霧	畜産関係車両	24時間