

揖斐川町の養豚場で豚コレラ発生（県内22施設目）

【飼養状況】 3,642頭（親：261頭、子：3,381頭）

【発生の経緯】

- 8月16日（金）
- ・飼養者から中央家畜保健衛生所に連絡あり
母豚が2頭、食欲不振
 - ・中央家保が農場へ立入検査を実施
2頭の体温測定（39.3℃、40.4℃）及び採血
他14頭の体温測定（37.1～39.4℃）、その内
4頭を採血
- 8月17日（土）
- ・採血した6頭の遺伝子検査 → 6頭中4頭が陽性
 - ・食欲不振の豚1頭を解剖 → 遺伝子検査陽性

病原体侵入防止対策を徹底してください！

○農場内で使用する水の適切な消毒の実施

- ・次亜塩素等により飲水消毒を実施！定期的に塩素濃度を確認！

○野生動物の侵入防止対策

- ・ワイヤーメッシュ・電気柵の保守点検、畜舎・資材置場、防鳥ネット等の破損確認
- ・ネズミ対策の実施！（ネズミ捕り、殺鼠剤）

★殺鼠剤を用いたネズミ対策の一例

殺鼠剤（ラニラットF等）、ホットケーキミックス、飼料（マッシュが望ましい）
上記を1：1：1で混合

ネズミの通り道、豚舎すみ等、水に濡れずネズミの居そうな箇所に設置

- ※ ヒトのにおいに敏感なので、混合するときは手袋を着用！
- ※ 食べてから死ぬまでに3日程度かかるので、毎日食べたかどうかを確認
食べた形跡がない場合は設置場所を移動してみる


異常があれば直ちに家畜保健衛生所へ連絡をお願いします！

飛騨家畜保健衛生所

TEL：0577-33-1111（内線405）

FAX：0577-32-9019

※閉庁時には案内に従い「1」番をプッシュしてください。土日・祝日、閉庁時も通報を受け付けています。

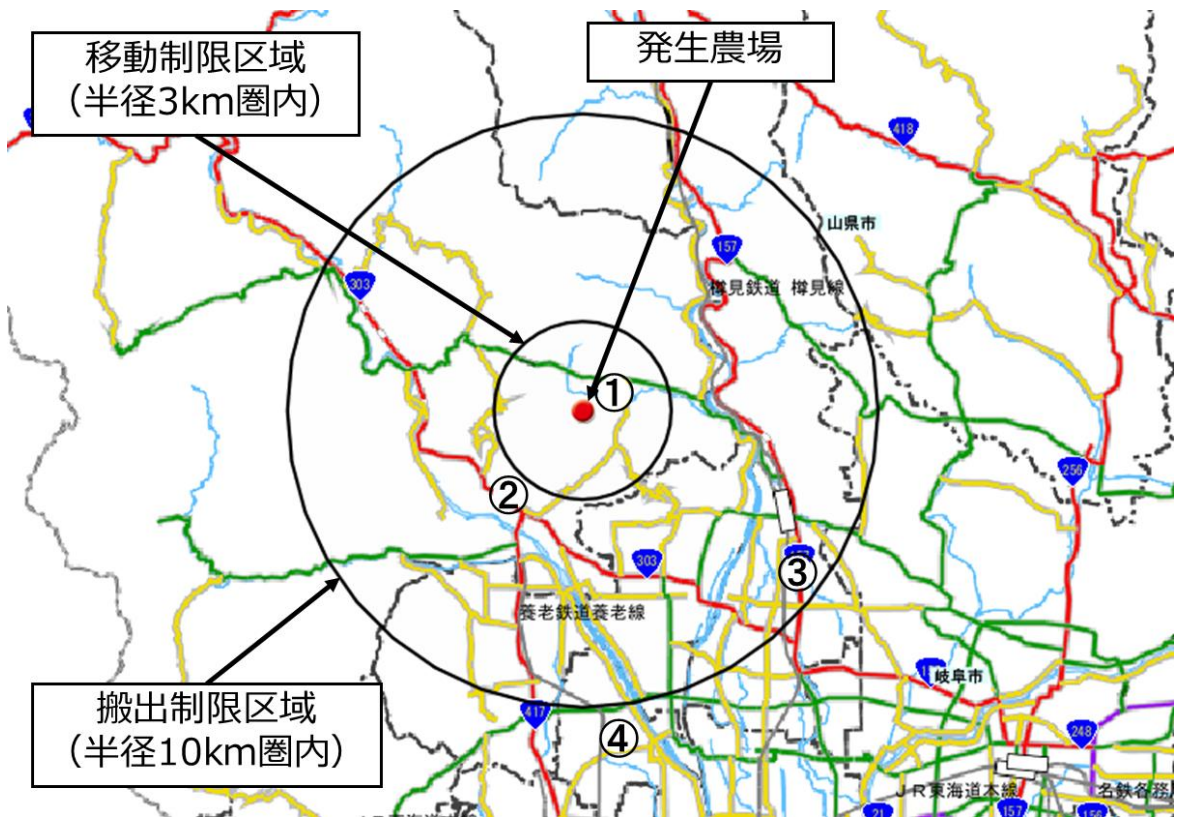

〈車両消毒ポイントの設置場所及び消毒方法〉

番号	消毒ポイント名	住所	消毒方法	消毒対象	運営時間
1	谷汲サンサンホール	揖斐郡揖斐川町 谷汲名札264-22	噴霧	畜産関係車両	24時間
2	JALいび川本店	揖斐郡揖斐川町 上南方15	噴霧	畜産関係車両	24時間
3	富有柿の里	本巣市上保18-2	噴霧	畜産関係車両	24時間
4	日比野五鳳 記念美術館	安八郡神戸町大字神戸 1220-1	噴霧	畜産関係車両	24時間

