

岐阜県家畜伝染病防疫対策本部 第34回本部員会議

日 時：令和元年7月10日（水）
8時30分～

場 所：県庁4階 特別会議室

I 防疫措置の対応について

II 今後の対応について

I 防疫措置の対応について

1 農場の概要


(1) 農場名：非公表

(2) 飼養状況：409頭（親：10頭、子：399頭）

<位置図>



<配置図>

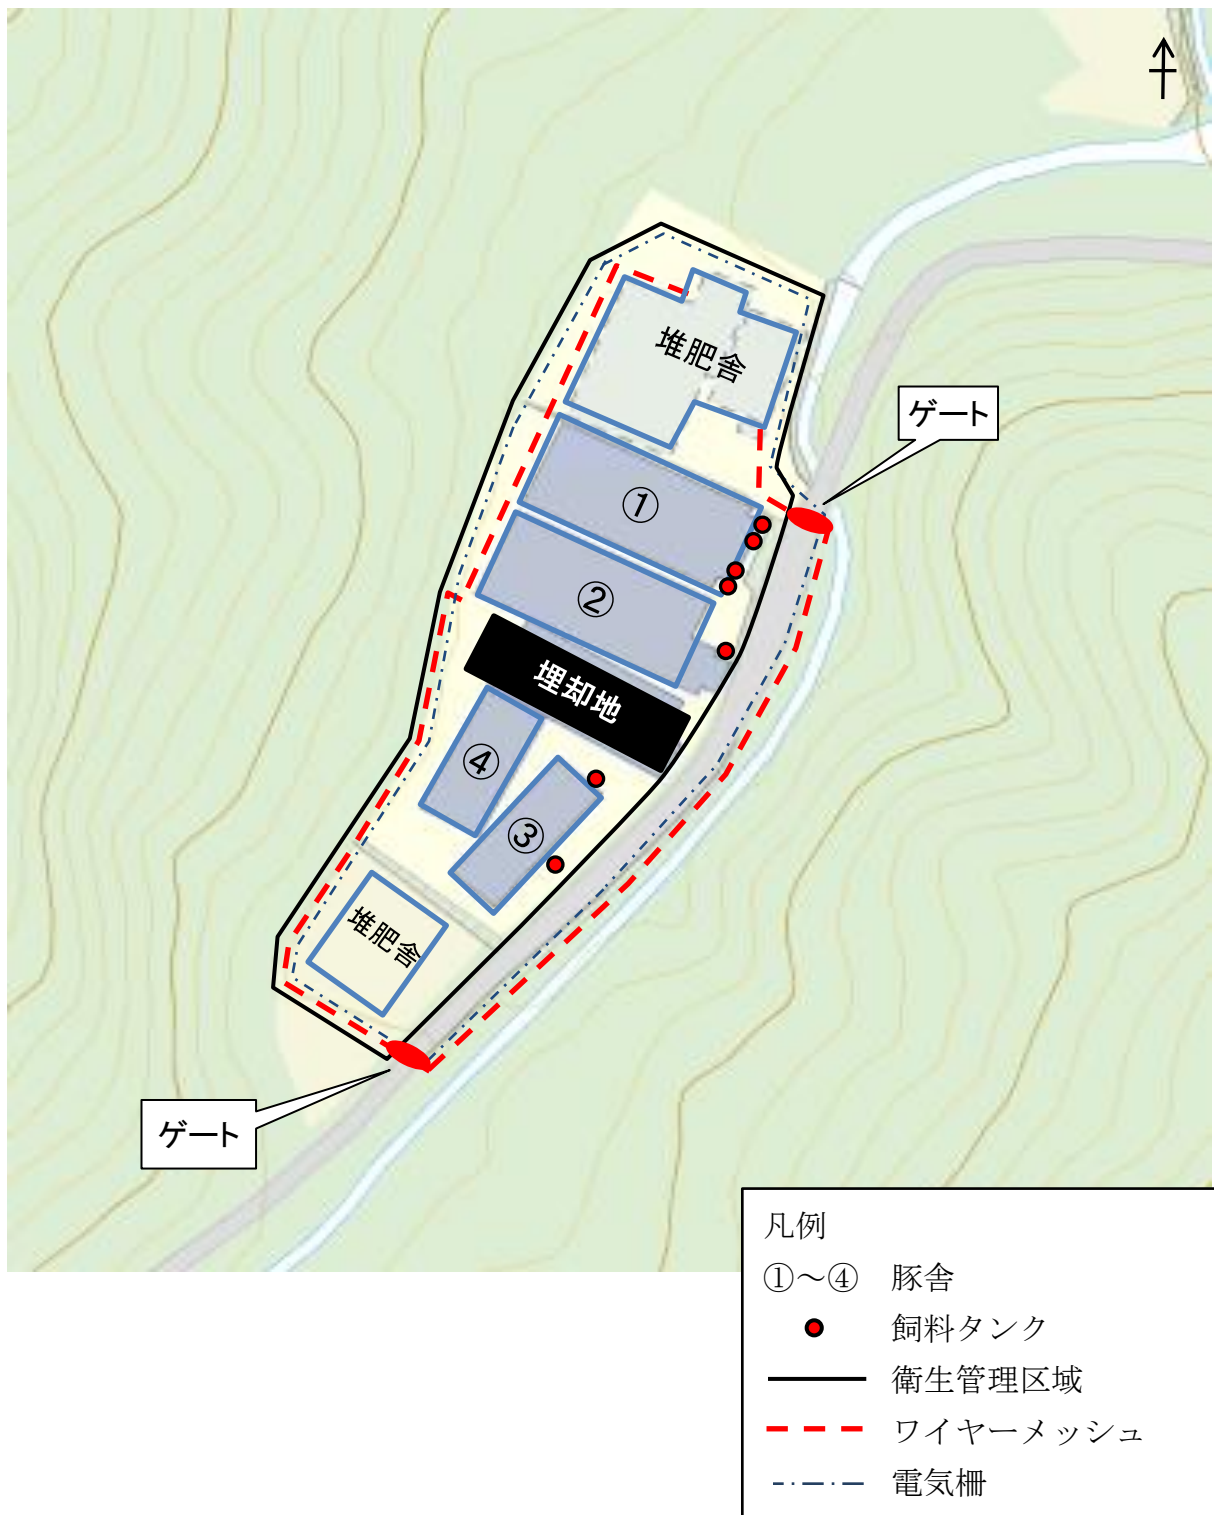

2 これまでの経緯

3月 6日（水） 国による飼養衛生管理基準の現地指導を実施

4月 19日（金） 国による改善状況の現地確認を実施

5月 12日（日） 県による改善完了の確認を実施

7月 9日（火）

9：45 飼養者から中濃家畜保健衛生所へ肥育豚1頭（②豚舎）死亡、同一豚房の豚が若干食欲なし、元気なしとの連絡あり
当該農家に移動自粛を要請

13：00～ 中濃家畜保健衛生所職員が農場へ立入検査を実施
通報のあった死亡豚の隣接豚房でさらに1頭（肥育豚）の死亡を確認

同居豚及び周囲の豚房の豚10頭の体温測定及び採血を実施
（体温38.7℃～42.5℃）

14：20 血液検体10頭、解剖検査用豚2頭を中央家保へ移送

16：00 交差の恐れがあると畜場（1か所）への事前連絡

23：30 採血10頭のPCR①検査結果 8頭陽性

7月10日（水）

2：30 採血10頭のPCR②検査結果 8頭陽性


解剖2頭のPCR①検査結果 2頭陽性

5：30 解剖2頭のPCR②検査結果 2頭陽性

6：30 国との協議を経て、疑似患畜と決定

3 防疫措置について

(1) スケジュール

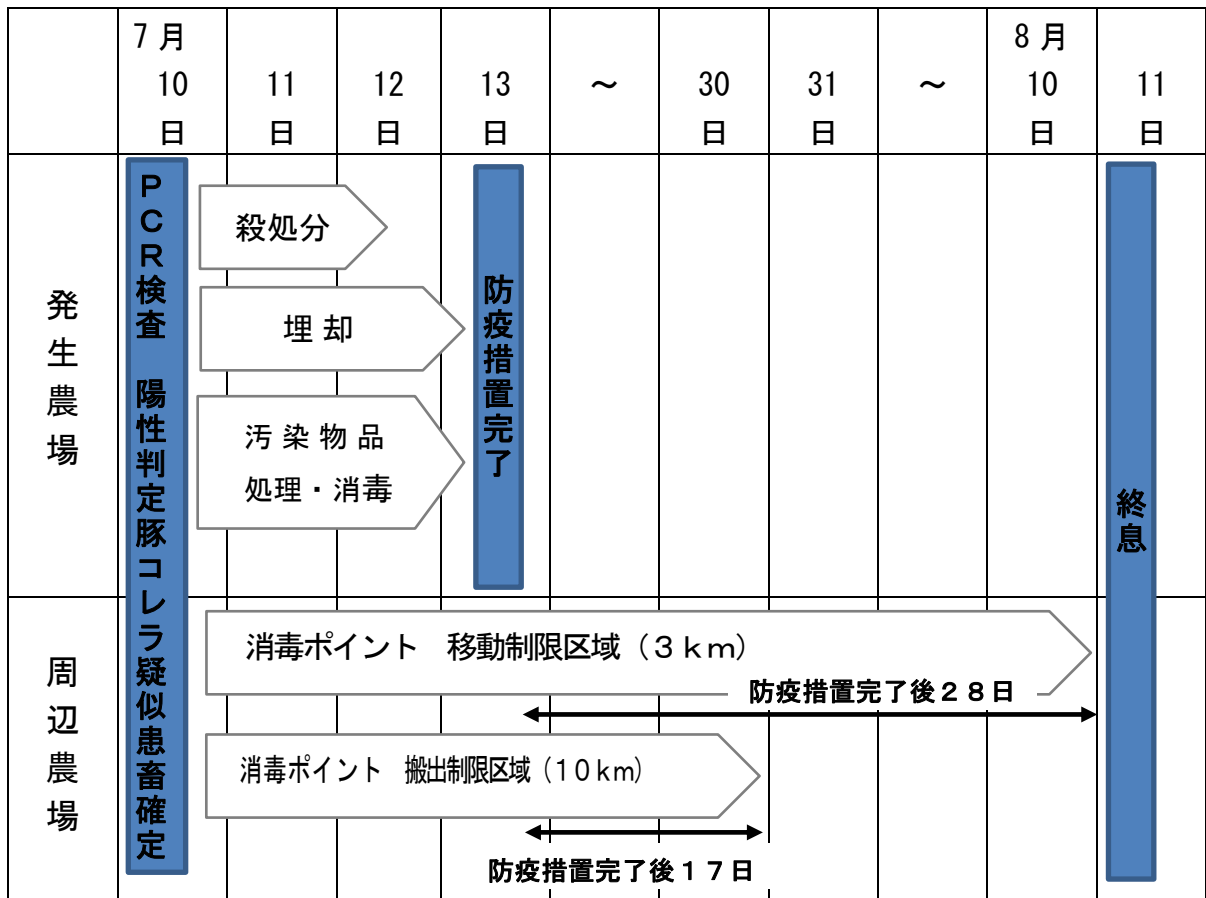

(2) 防疫体制 (予定)

	獣医	県職員	市町村 職員	民間 業者	合計
殺処分、農場消毒	62	374	-	-	436
埋却作業	-	49	-	60 [建設業協会]	109
消毒ポイント	-	24	12	-	36
集合場所等	-	361	-	11	372
合計	62	808	12	71	953

(3) 熱中症対策

○熱中症対策責任者の配置

- ・総務班長のほかに、熱中症対策責任者（管理職）を配置し、活動場所を巡回。

○医療従事者を配置

- ・休憩所に24時間体制で医療従事者（医師又は看護師）を配置し熱中症等に対応。

○1日4交代制（1クール6時間）

- ① 11:00～17:00
- ② 17:00～23:00
- ③ 23:00～ 5:00
- ④ 5:00～11:00

※1クールは3班体制で実施 原則として1班当たり15分活動し、30分休憩

※熱中症指数計の暑さ指数（WBGT）が21℃（注意）以上、又は気温が30℃（真夏日）以上となる場合は、作業を中断。

○次の資機材を配備

- ・水分等（水、お茶、ゼリー、塩飴等）を各所に十分量配置
- ・スポットクーラー 12台
（集合場所4台、休憩所4台、農場内4台）
- ・ミストファン 4台（休憩所4台）
- ・冷凍冷蔵庫 3台（休憩所2台、集合場所1台）
- ・クールベスト 100着
- ・冷感スプレー 30本


(4) 大雨対策

○土砂災害警戒情報が発表された場合


- ・直ちに防疫作業を中断し、集合場所に撤収

4 移動・搬出制限区域について

- (1) 移動制限区域（発生農場から半径 3 k m 圏内） 該当なし
- (2) 搬出制限区域（発生農場から半径 1 0 k m 圏内） 該当なし

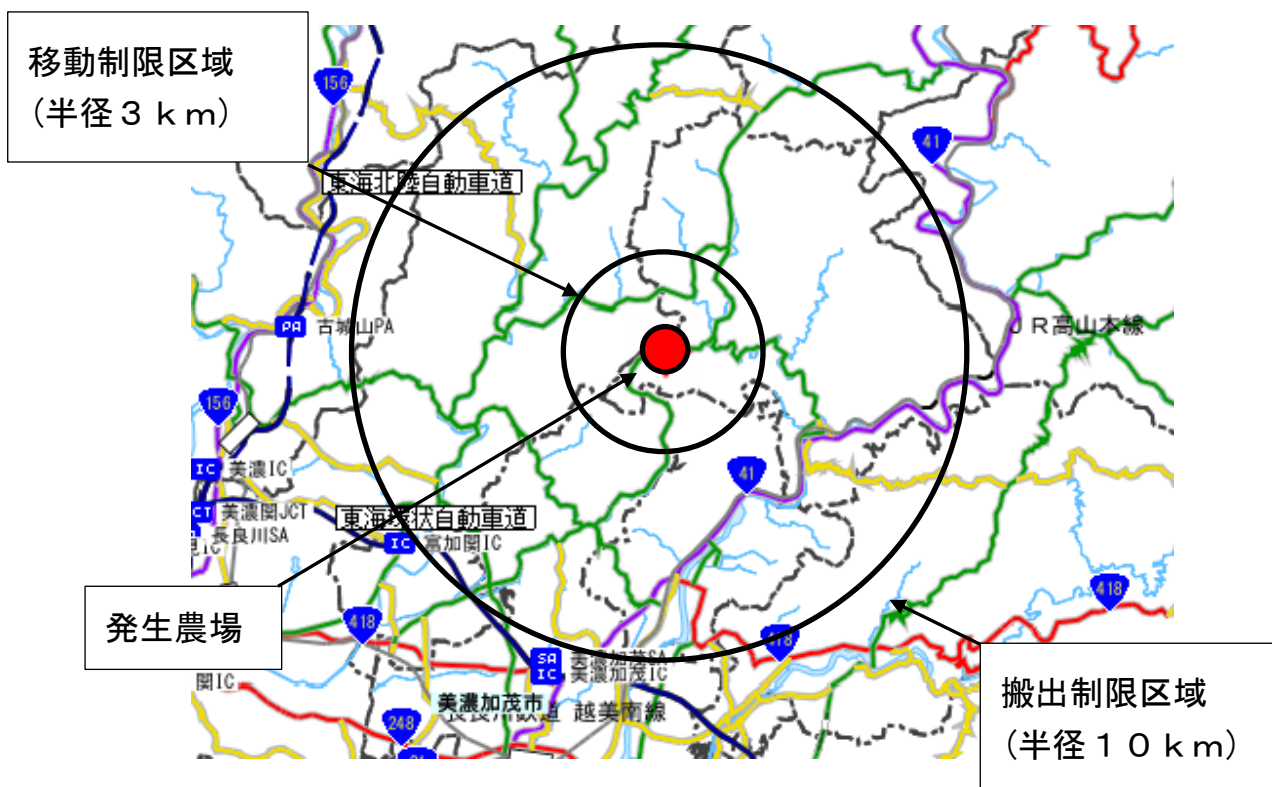

5 消毒ポイントについて

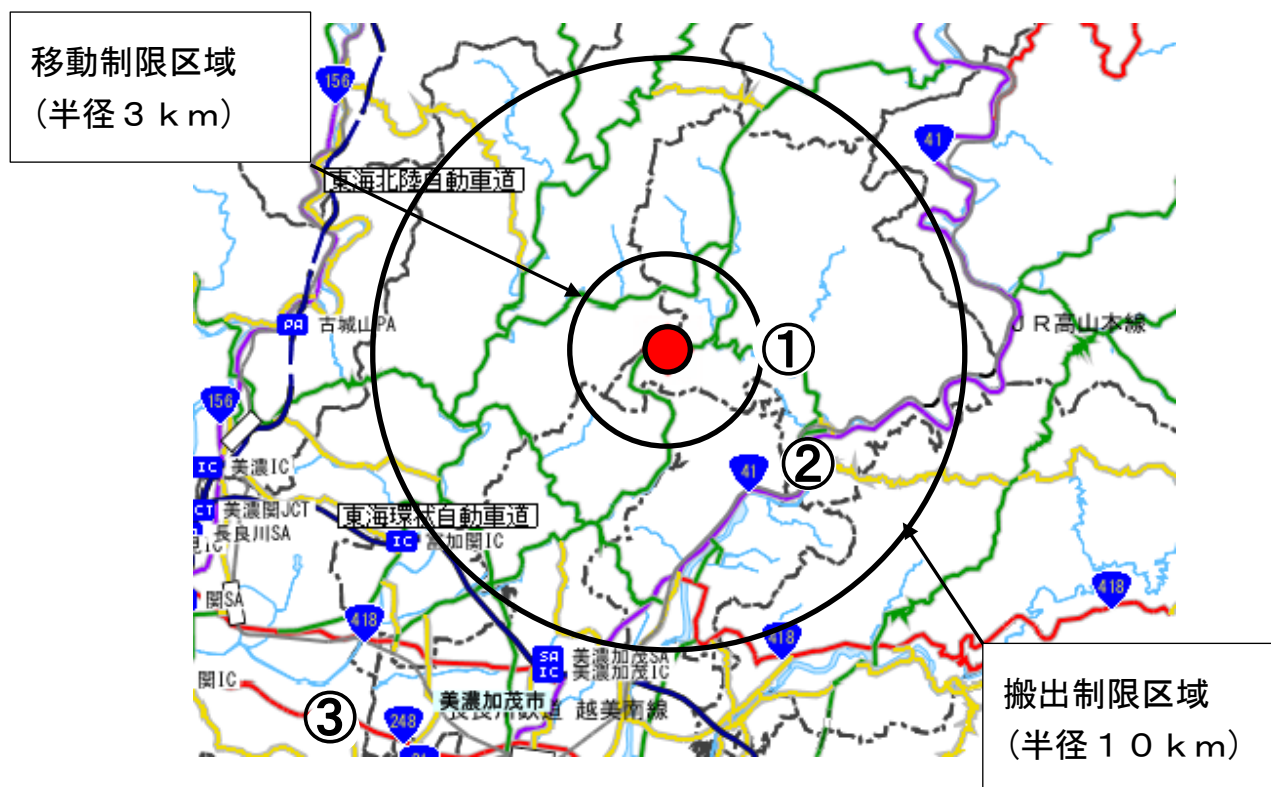

	路線	場所	備考
①	県道 64号	七宗町体育館	新規
②	国道 41号	ロックガーデンひちそう	継続
③	国道 248号	関市消防団田原分団拠点倉庫	継続

II 今後の対応について

1 移動制限区域、搬出制限区域内の農場の制限について

(1) 移動制限区域内農場の制限

- ・ 区域内の農場なし

(2) 搬出制限区域内農場の制限

- ・ 区域内の農場なし

2 発生農場と交差の恐れがある農場への対応について

なし

3 発生農場と交差の恐れがあると畜場（関市）への対応について

- ・ 「岐阜県と畜場再開バイオセキュリティ要件」を確認したうえで、搬入、出荷を継続