

経営比較分析表（令和3年度決算）

岐阜県 関ヶ原町

業務名	業種名	事業名	類似団体区分	管理者の情報
法非適用	下水道事業	公共下水道	Cd2	非設置
資金不足比率(%)	自己資本構成比率(%)	普及率(%)	有収率(%)	1か月20m ³ 当たり家賃料金(円)
-	該当数値なし	81.15	87.95	3,520









人口(人)	面積(km ²)	人口密度(人/km ²)
6,645	49.28	134.84
処理区域内人口(人)	処理区域面積(km ²)	処理区域内人口密度(人/km ²)
5,337	2.95	1,809.15

グラフ凡例



- 当該団体値(当該値)
- 類似団体平均値(平均値)

【】 令和3年度全国平均

1. 経営の健全性・効率性

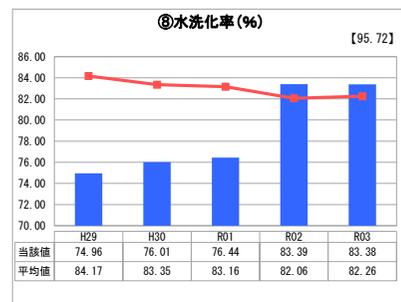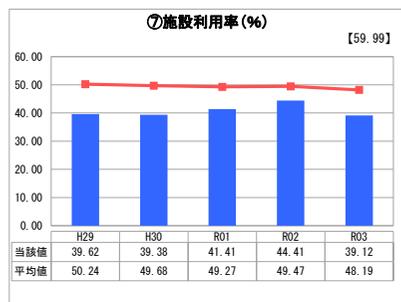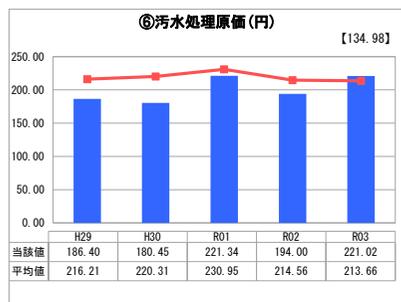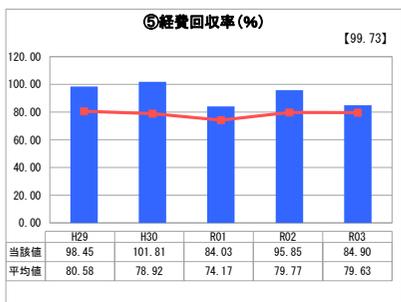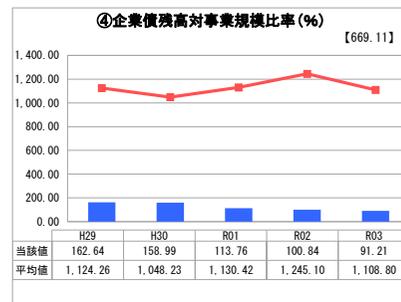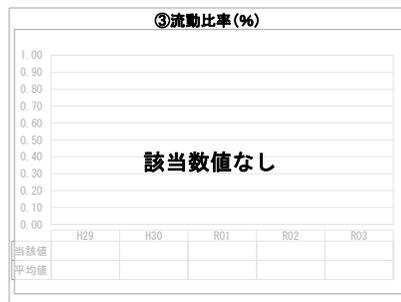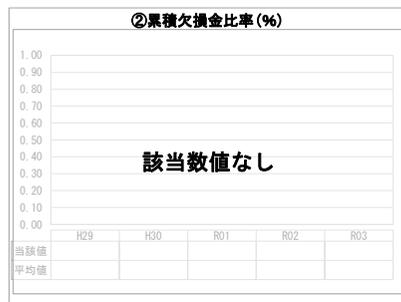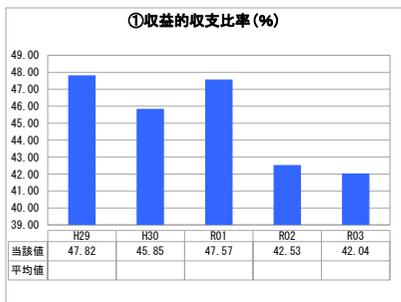

2. 老朽化の状況

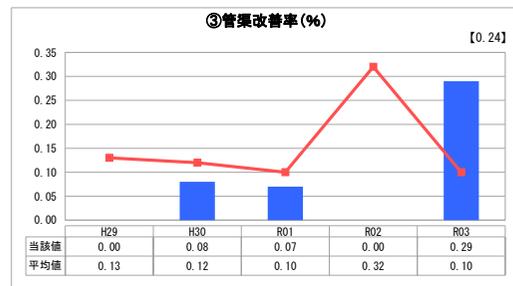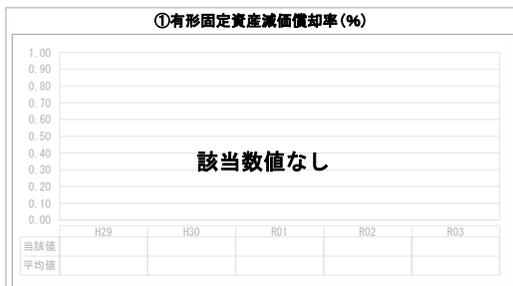

分析欄

1. 経営の健全性・効率性について

- 1) 企業債残高対事業規模比率は類似団体と比較して低い状況であるが今後、処理施設の更新工事等に伴い地方債残高が増え企業債残高対事業規模比率が増加すると予想される。
- 2) 経費回収率は、類似団体よりは上回っているが、全国平均と比べると下回っているため汚水処理費の削減を図っていく。
- 3) 水洗化率は、類似団体と比較して高いが町営住宅等が非水洗化のため昨年より横ばいである。今後、町営住宅の整備を行い水洗化率の増加を図っていく必要がある。

2. 老朽化の状況について

- 法定耐用年数を超えた管渠は無いが、侵入水対策で一部管渠を布設替えを行ったため、管渠改善率が0.29%となった。
- 関ヶ原町ストックマネジメント計画に基づき処理施設の更新及び管渠の調査点検を実施していきます。

全体総括

- 1) 経営の健全性・効率性について、経費回収率、汚水処理原価が全国平均より下回っているため使用料の見直しや維持管理費の削減に努めなければならぬ。
- 2) 老朽化の状況について、法定耐用年数を経過する管渠はないが、処理施設設備の更新事業が今後続いていくため、経営戦略計画に基づき長期的な改善需要の見通しをたて財政規模に合わせて標準、最適化を計る。

※ 法適用企業と類似団体区分が同じため、収益的収支比率の類似団体平均等を表示していません。