

令和 8 年 3 月 2 5 日  
北 陸 電 力 株 式 会 社

志賀原子力発電所  
令和 7 年度第 3 四半期運転状況報告について

# 志賀原子力発電所運転状況

## 1. 発電所の運転状況（令和7年10月～12月）

### (1) 1号機

#### a. 運転実績


| 項 目       | 単 位       | 1 0 月 | 1 1 月 | 1 2 月 | 備考 |
|-----------|-----------|-------|-------|-------|----|
| 認 可 出 力   | 万 kW      | 5 4   |       |       |    |
| 発 電 時 間   | 時 間       | 0     | 0     | 0     |    |
| 発 電 電 力 量 | 100 万 kWh | 0     | 0     | 0     |    |
| 時 間 稼 働 率 | %         | 0     | 0     | 0     |    |
| 設 備 利 用 率 | %         | 0     | 0     | 0     |    |

注)

$$\cdot \text{時間稼働率} = \frac{\text{発電時間}}{\text{暦時間}} \times 100 (\%)$$

$$\cdot \text{設備利用率} = \frac{\text{発電電力量}}{\text{認可出力} \times \text{暦時間}} \times 100 (\%)$$

#### b. 運転線図

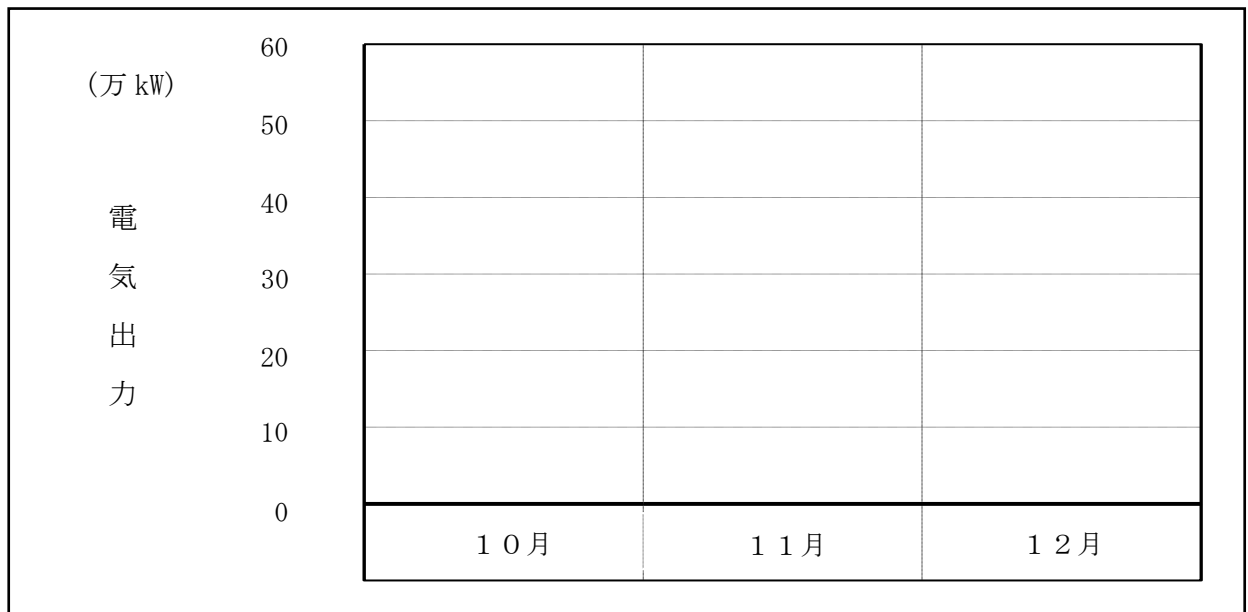

[特記事項]

| 年 月 日              | 内 容          |
|--------------------|--------------|
| (平成 23 年 10 月 8 日) | 第 13 回定期検査開始 |

## (2) 2号機

## a. 運転実績


| 項 目       | 単 位       | 1 0 月     | 1 1 月 | 1 2 月 | 備考 |
|-----------|-----------|-----------|-------|-------|----|
| 認 可 出 力   | 万 kW      | 1 2 0 . 6 |       |       |    |
| 発 電 時 間   | 時 間       | 0         | 0     | 0     |    |
| 発 電 電 力 量 | 100 万 kWh | 0         | 0     | 0     |    |
| 時 間 稼 働 率 | %         | 0         | 0     | 0     |    |
| 設 備 利 用 率 | %         | 0         | 0     | 0     |    |

注)

$$\cdot \text{時間稼働率} = \frac{\text{発電時間}}{\text{暦時間}} \times 100 (\%)$$

$$\cdot \text{設備利用率} = \frac{\text{発電電力量}}{\text{認可出力} \times \text{暦時間}} \times 100 (\%)$$

## b. 運転線図

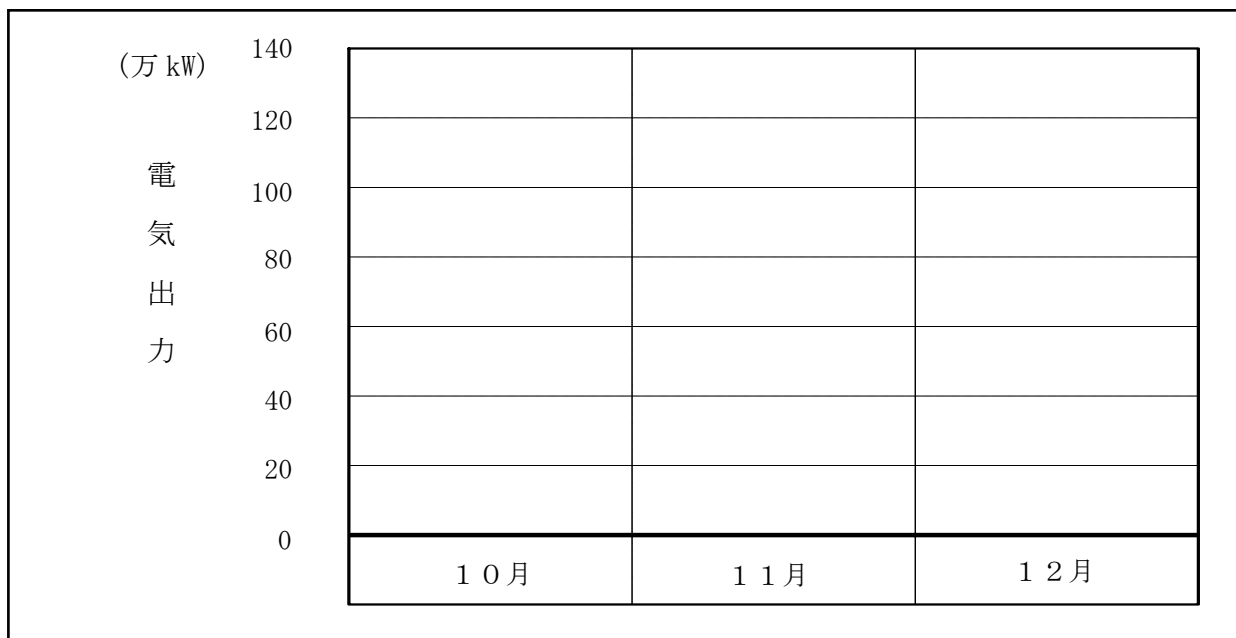

[特記事項]

| 年 月 日          | 内 容         |
|----------------|-------------|
| (平成23年 3 月11日) | 第 3 回定期検査開始 |

## 2. 放射性廃棄物の放出及び保管状況（令和7年10月～12月）

### (1) 気体廃棄物の放出量

（単位：Bq）

|         | 放射性希ガス    |                      | 放射性よう素    |                      |
|---------|-----------|----------------------|-----------|----------------------|
|         | 当該四半期の放出量 | 管理目標値                | 当該四半期の放出量 | 管理目標値                |
| 原子炉施設合計 | ——        | $2.3 \times 10^{15}$ | ——        | $4.8 \times 10^{10}$ |

注）放出放射性物質濃度が検出下限値未満（ND）の場合は、放出量を「——」で示す。

### (2) 液体廃棄物の放出量

（単位：Bq）

|         | トリチウム以外   |                      | トリチウム     |                      |
|---------|-----------|----------------------|-----------|----------------------|
|         | 当該四半期の放出量 | 管理目標値                | 当該四半期の放出量 | 管理基準値                |
| 原子炉施設合計 | ——        | $7.4 \times 10^{10}$ | ——        | $7.4 \times 10^{12}$ |

注）放出放射性物質濃度が検出下限値未満（ND）の場合は、放出量を「——」で示す。

### (3) 固体廃棄物の発生量等

| 発生量         |              | 減少量           |               | 期末<br>保管量<br>(本相当) | 貯蔵設備<br>容量<br>(本相当) |
|-------------|--------------|---------------|---------------|--------------------|---------------------|
| ドラム缶<br>(本) | その他<br>(本相当) | 発電所内<br>(本相当) | 発電所外<br>(本相当) |                    |                     |
| 156         | 0            | 88            | 0             | 6,085              | 10,000              |

注）減少量(発電所内)は、発電所内で分別・充填処理を行うために減少した放射性固体廃棄物の保管本数。

注）減少量(発電所外)は、日本原燃(株)低レベル放射性廃棄物埋設センターへ搬出した本数。

## 3. 放射線業務従事者の線量（令和7年10月～12月）

|     | 放射線業務従事者<br>(人) | 総線量<br>(人・Sv) | 平均線量<br>(mSv) |
|-----|-----------------|---------------|---------------|
| 合 計 | 974             | 0.00          | 0.0           |

注）線量の検出下限値は0.1 mSv

#### 4. 線量率の測定結果（令和7年10月～12月）

単位：nGy/h

| モニタリングポスト | 最高値  | 最低値  | 平均値  | 過去の測定結果<br>(R4.4～R7.3) |
|-----------|------|------|------|------------------------|
| MP－1      | 84.3 | 23.6 | 27.6 | 20.6～110               |
| MP－2      | 91.0 | 27.4 | 32.8 | 22.0～117               |
| MP－3      | 87.8 | 24.4 | 28.6 | 18.2～115               |
| MP－4      | 96.1 | 30.3 | 35.5 | 22.9～111               |
| MP－5      | 89.9 | 24.4 | 29.0 | 18.4～110               |
| MP－6      | 96.5 | 31.7 | 36.8 | 24.1～125               |
| MP－7      | 89.7 | 24.2 | 28.7 | 20.3～118               |

（注）測定器の位置：鉄骨造建物屋上（地上4m）

以上