

大飯発電所3号機、4号機のプラント運転状況について(週報)

<期間:平成25年8月29日~平成25年9月5日>

平成25年9月5日
関西電力株式会社

大飯発電所3号機、4号機の運転状況(平成25年8月29日~平成25年9月5日)について、以下のとおりお知らせします。

【運転状況】(別紙-1参照)

- ・大飯発電所 3号機
定期検査中(H25.9.2~)

- ・大飯発電所 4号機
定格熱出力一定運転中(H24.7.25~) [H24.8.16 本格運転再開]

【特記事項】

- ・大飯発電所3号機 出力降下中における一時的な運転上の制限の逸脱について
[9月2日、9月3日お知らせ済み]

以上


別紙-1

大飯発電所3、4号機のプラント運転状況について
(9月5日(木)13時時点)

1. 発電所の運転状況

3号機	4号機
定期検査中	定格熱出力一定運転中

2. 運転パラメータ

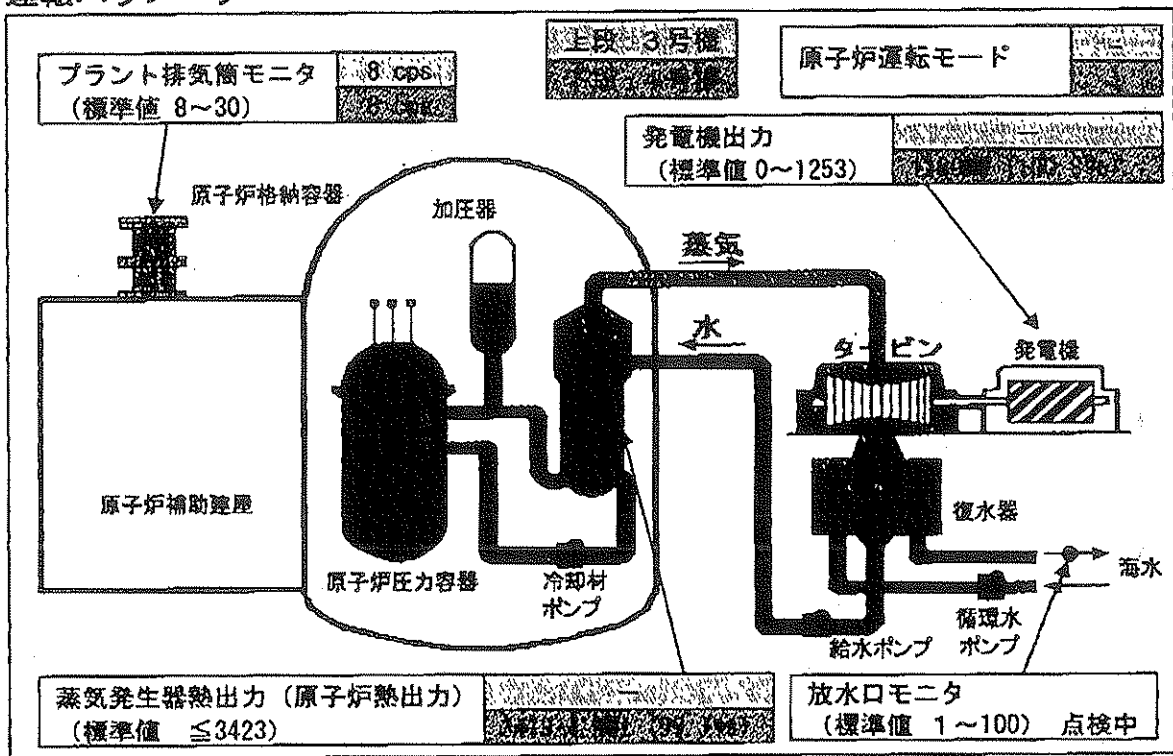

3. 特記事項

大飯発電所3号機発電機解列 (9月2日23時)

(お知らせ)

大飯発電所3号機の主タービングランド部からの蒸気の漏えいについて

平成25年9月5日

関西電力株式会社

大飯発電所3号機(加圧水型軽水炉 定格電気出力118万キロワット、定格熱出力342万3千キロワット)は、定期検査中(冷温停止中)のところ、13時22分に中央制御室のタービン発電機消火装置受信盤に「3号低圧タービン部火災」の警報が発信しました。

発電所運転員がTVカメラにて直ちに確認したところ、低圧タービングランド部(ガバナ側)から蒸気が漏えいしていることを確認しました。速やかに蒸気止め弁を閉止したところ、漏えいは停止しました。なお、けが人および設備損傷はありません。




状況を確認したところ、当社社員が主管系統のうち、グランド蒸気系統の隔離操作を実施中、誤ってグランド蒸気止め弁を開放したことにより、主タービングランド部に蒸気が流れ、漏えいしたことが分かりました。

本件による外部への放射性物質の影響等はありません。

以上


添付資料

系統図

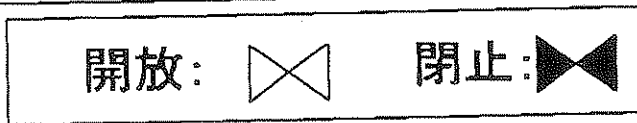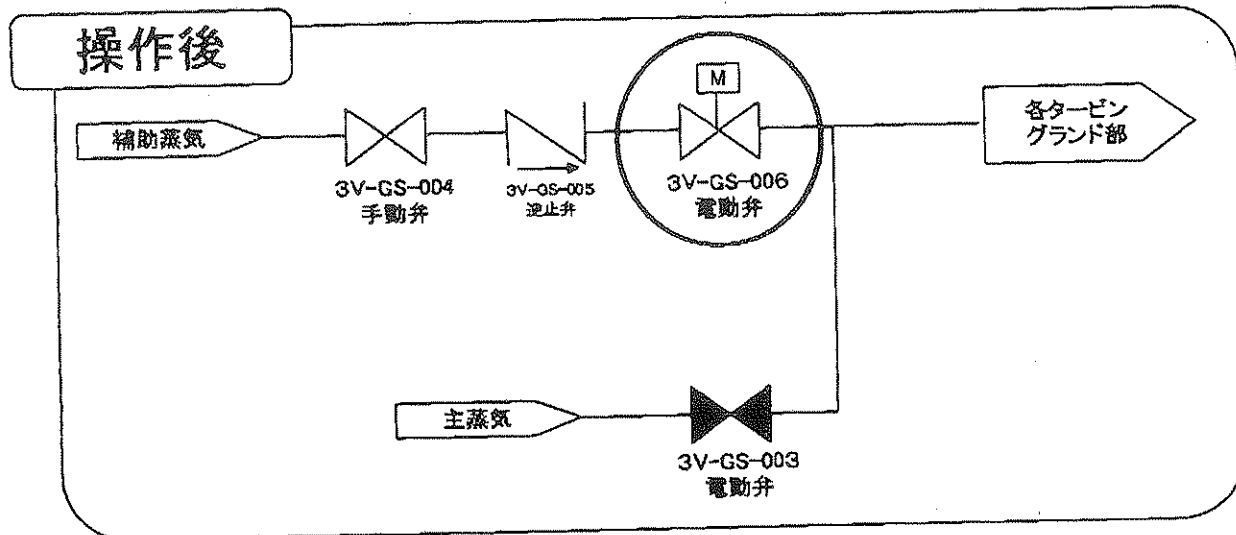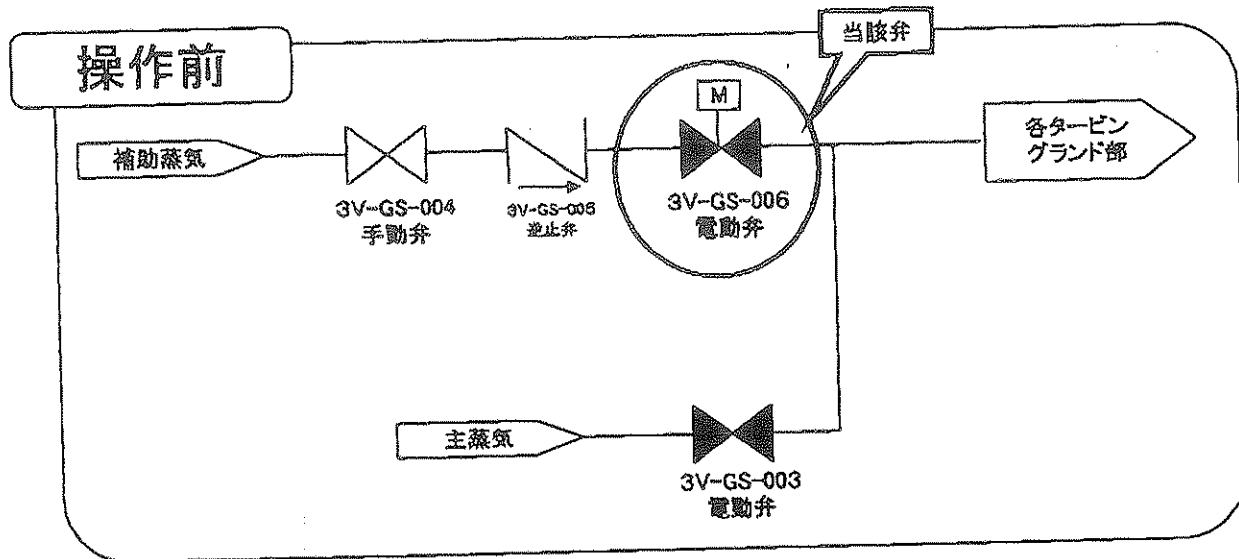

添付資料

発生場所図

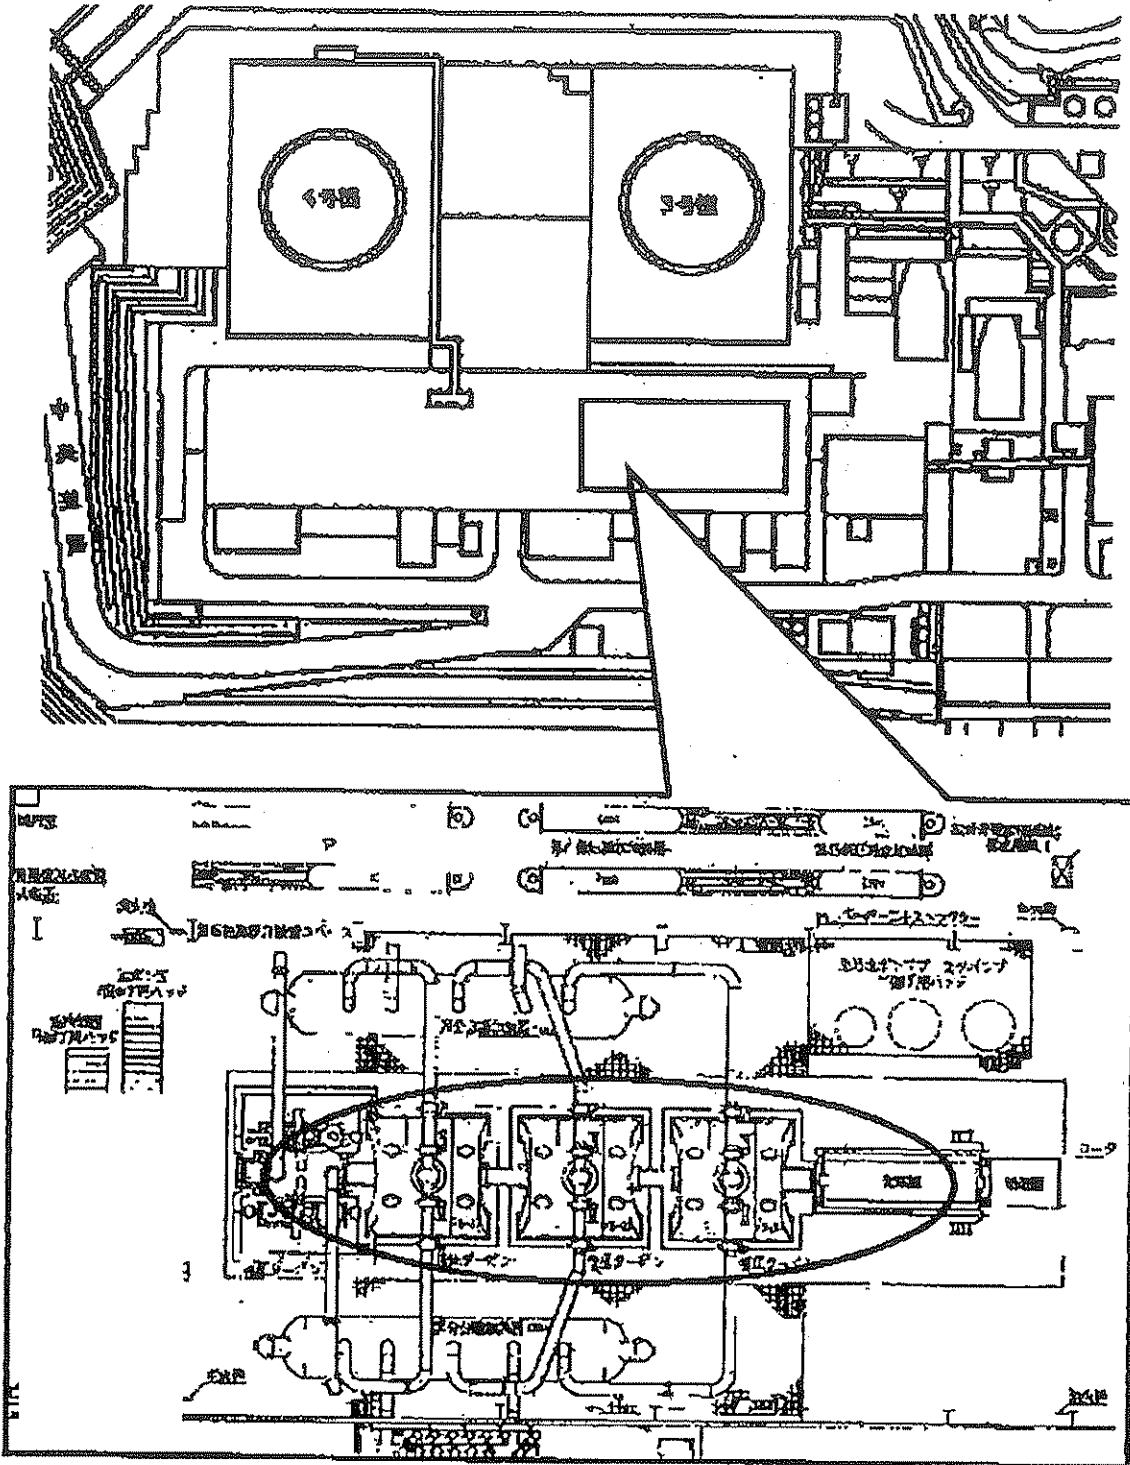

3号機 タービン建屋 EL21.8m タービン