

大飯発電所3号機、4号機のプラント運転状況について（週報）

<期間：平成25年9月5日～平成25年9月12日>

平成25年9月12日  
関西電力株式会社

大飯発電所3号機、4号機の運転状況（平成25年9月5日～平成25年9月12日）について、以下のとおりお知らせします。

【運転状況】（別紙-1参照）

- ・大飯発電所 3号機  
定期検査中（H25. 9. 2～）
- ・大飯発電所 4号機  
定格熱出力一定運転中（H24. 7. 25～） [H24. 8. 16 本格運転再開]

【特記事項】

- ・大飯発電所3号機 主タービンランド部からの蒸気の漏えいについて  
[9月5日 お知らせ済]


以上

大飯発電所3、4号機のプラント運転状況について  
(9月12日(木)13時時点)

1. 発電所の運転状況

3号機	4号機
定期検査中	定格熱出力一定運転中

2. 運転パラメータ

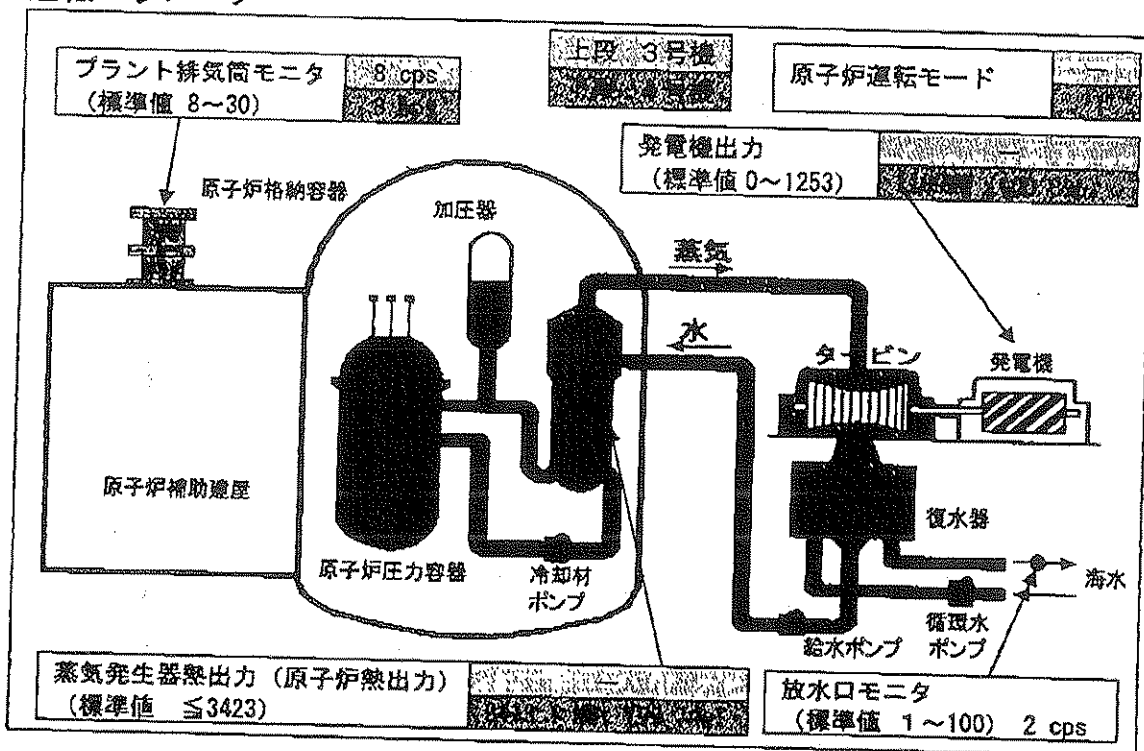

3. 特記事項

特になし