

大飯発電所3号機、4号機のプラント運転状況について（週報）

<期間：平成25年8月22日～平成25年8月29日>

平成25年8月29日
関西電力株式会社

大飯発電所3号機、4号機の運転状況（平成25年8月22日～平成25年8月29日）について、以下のとおりお知らせします。

【運転状況】（別紙－1参照）

- ・大飯発電所 3号機
定格熱出力一定運転中（H24. 7. 9～） [H24. 8. 3 本格運転再開]
- ・大飯発電所 4号機
定格熱出力一定運転中（H24. 7. 25～） [H24. 8. 16 本格運転再開]

【特記事項】

特になし

以上


別紙-1

大飯発電所3、4号機のプラント運転状況について
(8月29日(木)13時時点)

1. 発電所の運転状況

3号機	4号機
定格熱出力一定運転中	定格熱出力一定運転中

2. 運転パラメータ

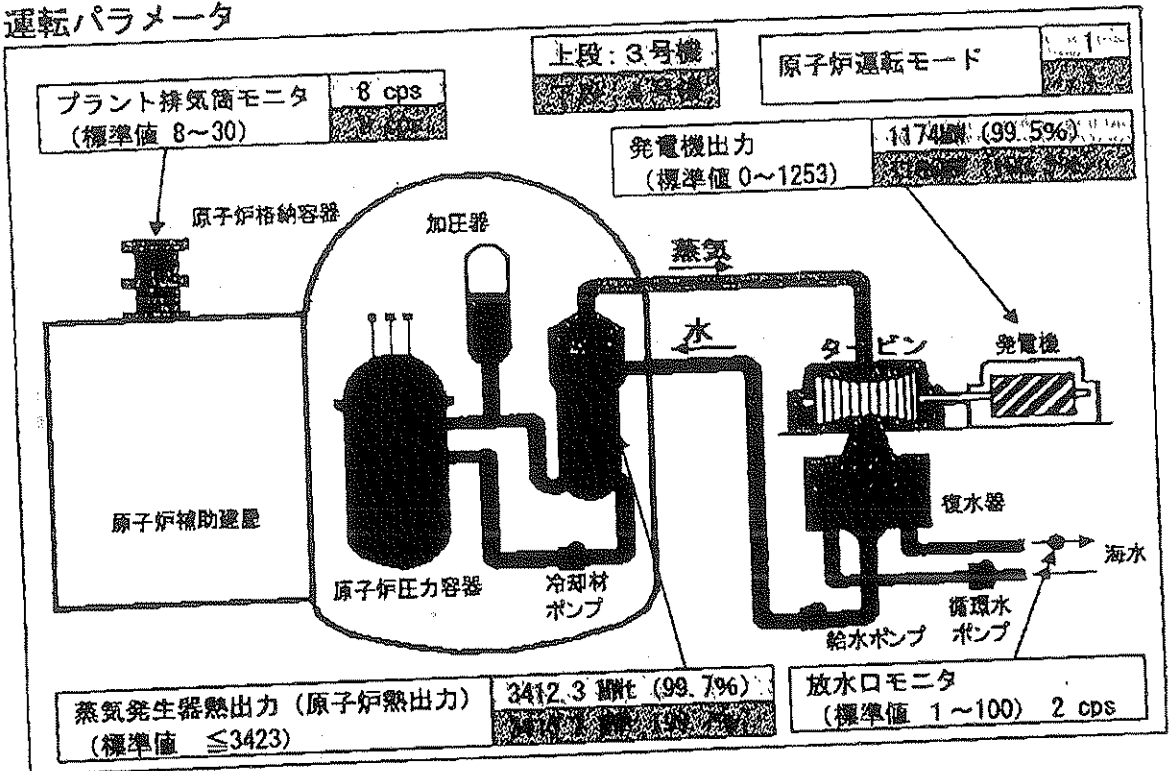

3. 特記事項
特になし