

大飯発電所3号機、4号機のプラント運転状況について(週報)

<期間:平成25年7月4日~平成25年7月11日>

平成25年7月11日
関西電力株式会社

大飯発電所3号機、4号機の運転状況(平成25年7月4日~平成25年7月11日)について、以下のとおりお知らせします。

【運転状況】(別紙-1参照)

- ・大飯発電所 3号機
定格熱出力一定運転中(H24.7.9~)[H24.8.3 本格運転再開]
- ・大飯発電所 4号機
定格熱出力一定運転中(H24.7.25~)[H24.8.16 本格運転再開]

【特記事項】

- ・7月4日、送電線(若狭幹線)への落雷による瞬時の出力変動が発生し、直ちに復旧。
(4号機:プラス7.1%からマイナス1.5%)

以上


別紙-1

大飯発電所3、4号機のプラント運転状況について
(7月11日(木)13時時点)

1. 発電所の運転状況

3号機	4号機
定格熱出力一定運転中	定格熱出力一定運転中

2. 運転パラメータ

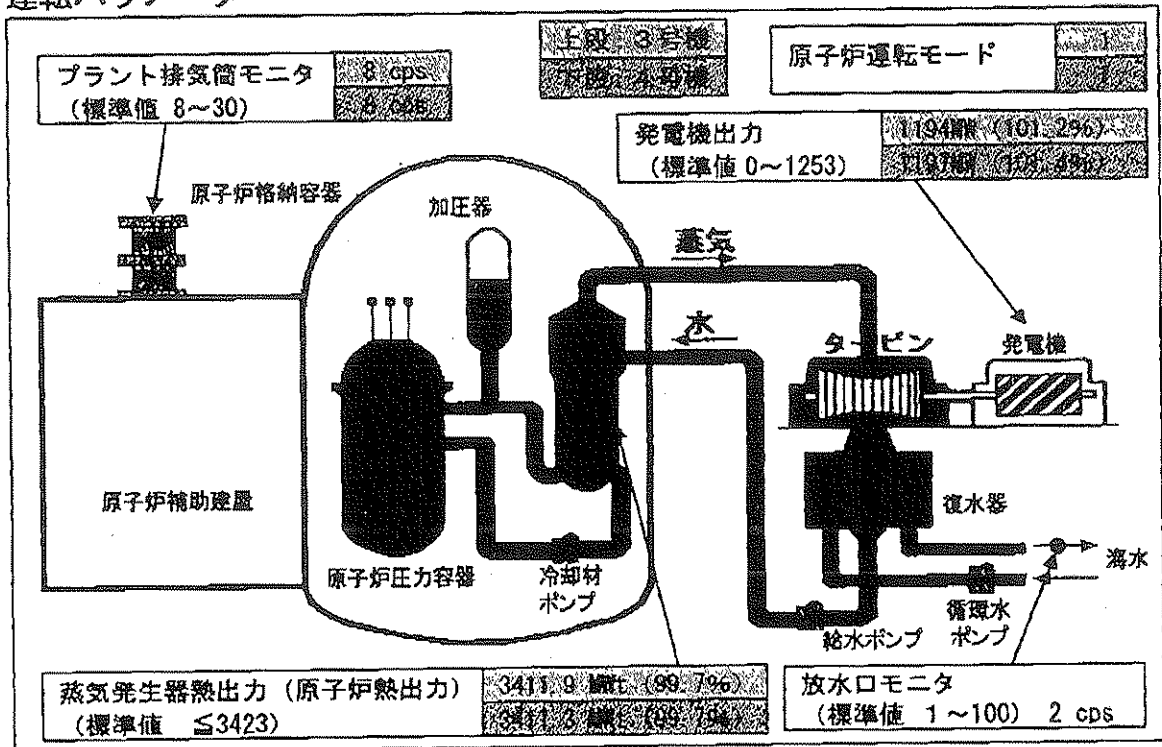

3. 特記事項

特になし