

大飯発電所3号機、4号機のプラント運転状況について(週報)

<期間:平成25年5月23日~平成25年5月30日>

平成25年5月30日
関西電力株式会社

大飯発電所3号機、4号機の運転状況(平成25年5月23日~平成25年5月30日)について、以下のとおりお知らせします。

【運転状況】(別紙-1参照)

・大飯発電所 3号機

定格熱出力一定運転中(H24.7.9~※) [H24.8.3 本格運転再開]

※H25.5.17~H25.5.24は復水器内部の清掃作業(B系列)のため、
発電機出力を抑制して運転。

・大飯発電所 4号機

定格熱出力一定運転中(H24.7.25~) [H24.8.16 本格運転再開]

【特記事項】

特になし

以上


別紙-1

大飯発電所3、4号機のプラント運転状況について
(5月30日(木)14時時点)

1. 発電所の運転状況

3号機	4号機
定格熱出力一定運転中	定格熱出力一定運転中

2. 運転パラメータ

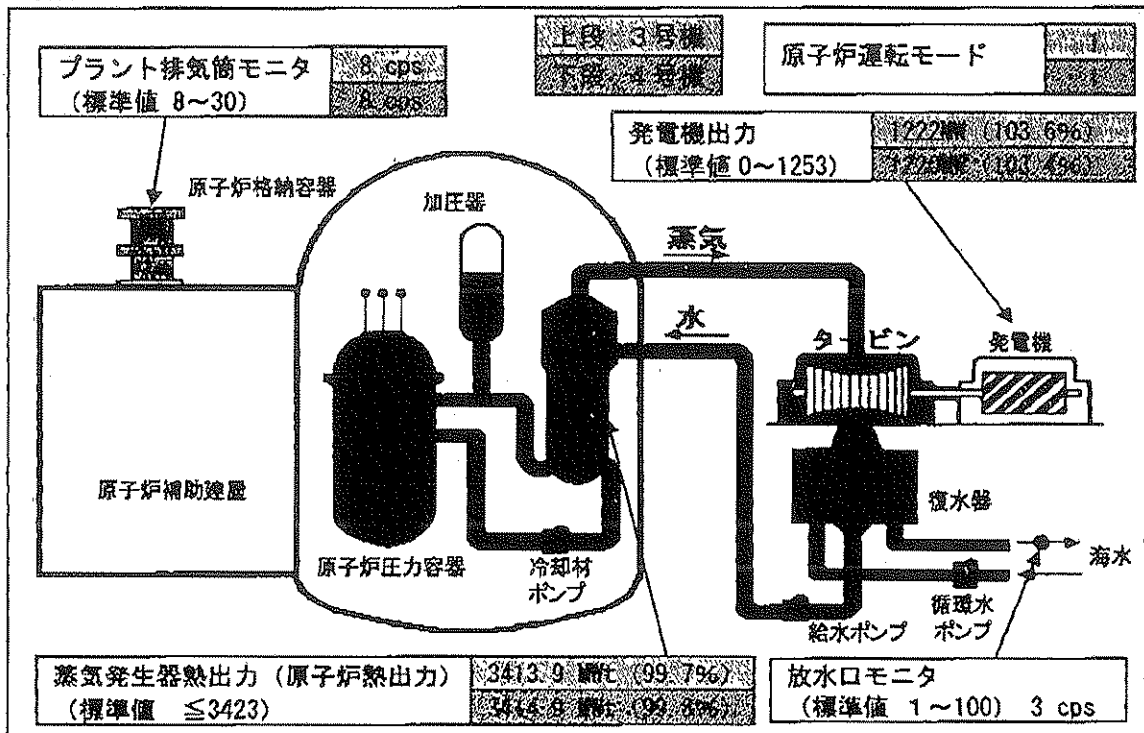

3. 特記事項

特になし