

大飯発電所3号機、4号機のプラント運転状況について(週報)

<期間:平成24年9月6日~9月13日>

平成24年9月13日
関西電力株式会社

大飯発電所3号機、4号機の運転状況(平成24年9月6日~9月13日)について、以下のとおりお知らせします。

【運転状況】(別紙-1参照)

・大飯発電所 3号機

定格熱出力一定運転中(7/9~)

※8/3 本格運転再開

・大飯発電所 4号機

定格熱出力一定運転中(7/25~)

※8/16 本格運転再開

【特記事項】

- ・9/7に発信した大飯発電所3,4号機 共通盤「1,2ディーゼル消火ポンプ作動」警報について

(別紙-2参照)


以上

大飯発電所3、4号機のプラント運転状況について (9月13日(木)14時時点)

1. 発電所の運転状況

3号機	4号機
定格熱出力一定運転中	定格熱出力一定運転中

2. 運転パラメータ

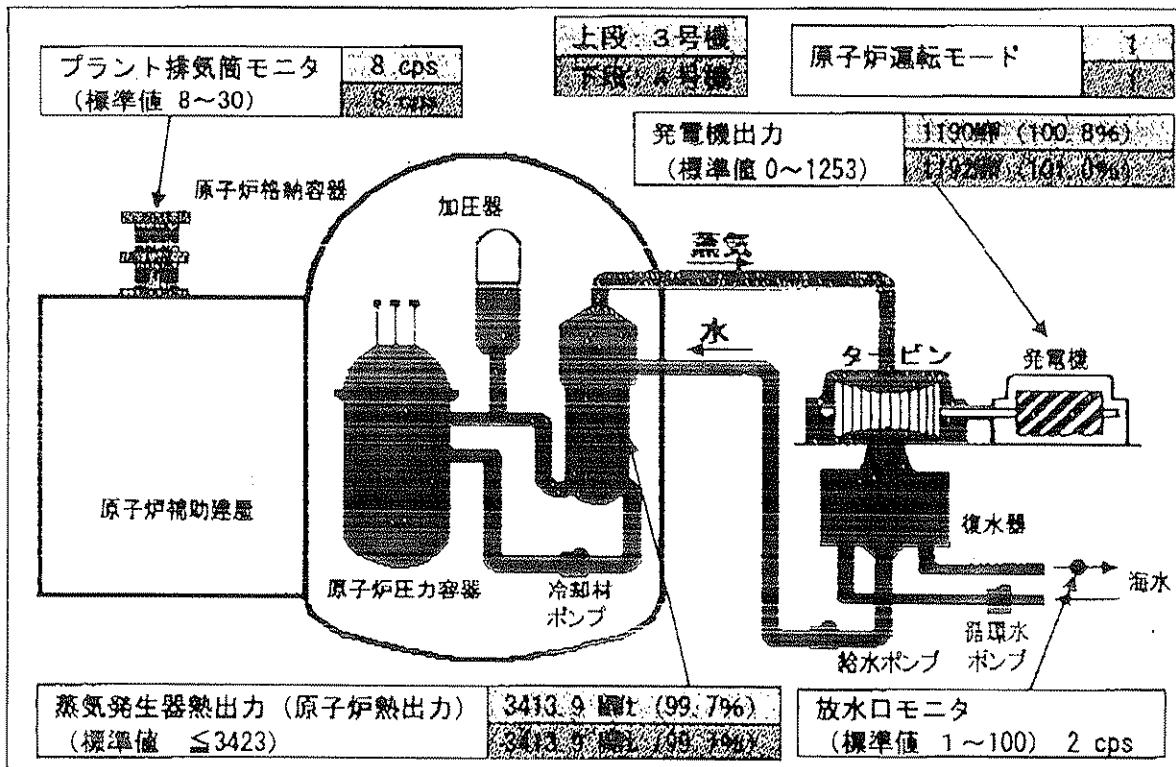

3. 特記事項

特になし

別紙 2 - 1

大飯発電所3, 4号機 共通盤「1, 2ディーゼル消火ポンプ作動」
警報の発信について

平成24年9月7日14時57分頃、大飯発電所3, 4号機の中央制御室において「1, 2ディーゼル消火ポンプ作動」の警報が発信しました。

今回の警報は、3, 4号機電動消火ポンプのモータを単体で起動したことでポンプ出口の水圧が確認されなかったことから、1, 2号機のディーゼル消火ポンプが自動起動したことにより発信したものであり、正常動作として発信したことを現場にて確認しています。

なお、警報は同日15時00分にリセットしています。

また、こうした試験は過去にも実施しており、同様の警報が発信しています。

今後は、3, 4号機電動消火ポンプモータ単体の試運転を行う際は、3, 4号機電動消火ポンプの出口の水圧が確認されなくても、1, 2号機のディーゼル消火ポンプが自動起動することがないように運用を行うこととします。

大飯発電所3, 4号機の運転に影響はありません。

また、本事象による環境への放射能の影響はありません。

以上

別紙 2-2

大飯発電所3, 4号機 共通盤「1, 2ディーゼル消火ポンプ作動」警報の発信について

