

大飯発電所3号機、4号機のプラント運転状況について(週報)

<期間: 平成24年8月23日~8月30日>

平成24年8月30日
関西電力株式会社

大飯発電所3号機、4号機の運転状況(平成24年8月23日~8月30日)について、以下のとおりお知らせします。

【運転状況】(別紙-1参照)

- ・大飯発電所 3号機
 定格熱出力一定運転中(7/9~)
 ※8/3 本格運転再開
- ・大飯発電所 4号機
 定格熱出力一定運転中(7/25~)
 ※8/16 本格運転再開

【特記事項】

- ・7/25に発信した大飯発電所4号機「1次冷却材飽和温度注意」警報について
(別紙-2参照)


以上

大飯発電所3、4号機のプラント運転状況について (8月30日(木)14時時点)

1. 発電所の運転状況

| 3号機 | 4号機 |
|------------|------------|
| 定格熱出力一定運転中 | 定格熱出力一定運転中 |

2. 運転パラメータ

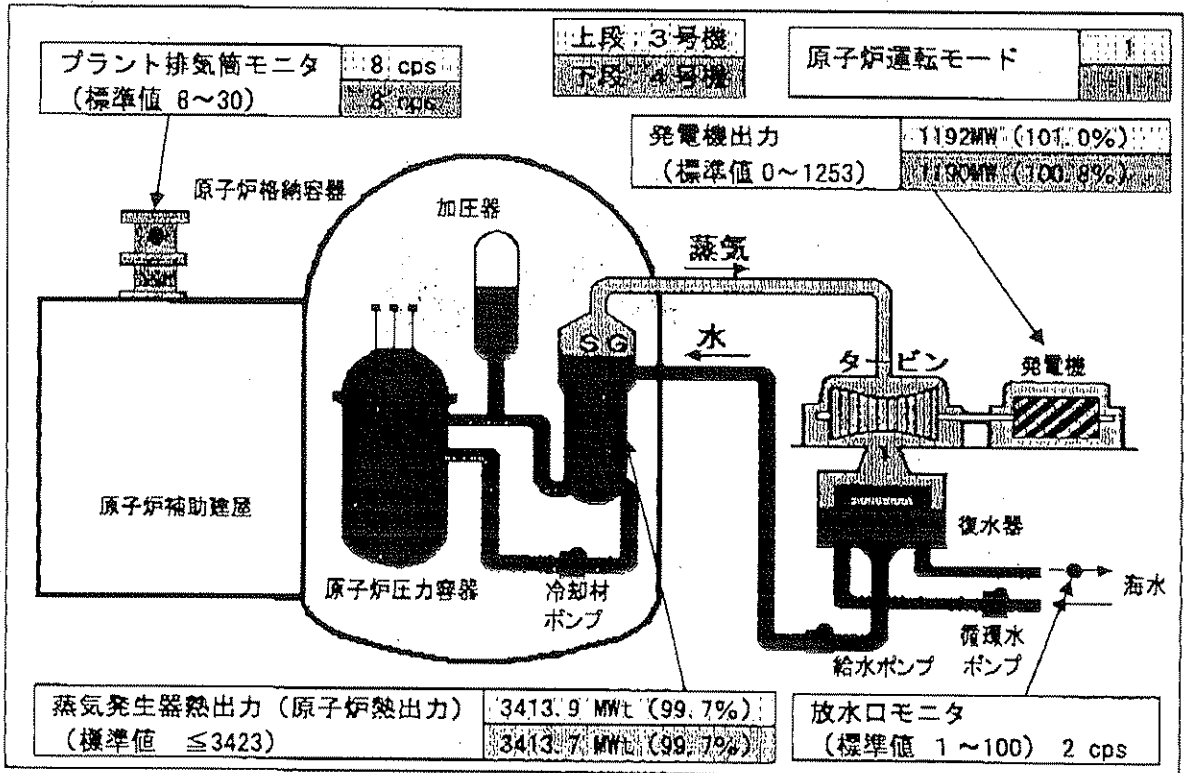

3. 特記事項

特になし

別紙—2


7月25日に発信した大飯4号機

「1次冷却材飽和温度注意」警報について

警報発信の状況については、下図のとおりです。

なお、関連パラメータにより、都度（警報発信時）、原子炉の健全性に異常がないことを確認しています。

大飯4号機「1次冷却材飽和温度注意」警報発信回数の推移

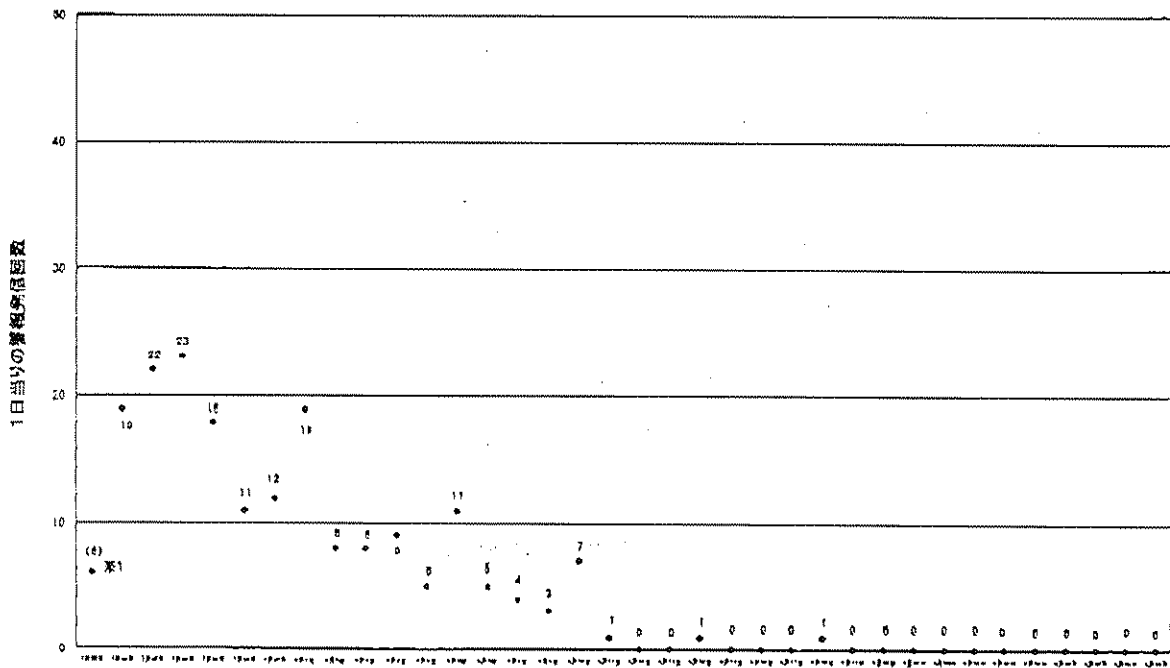

※1：警報リセットをしていない期間がある。なお、この期間は重点監視を行っていた。
 ※2：8月30日0時から14時までの警報発信回数は0回。累積警報発信回数は193回。