

大飯発電所 3号機、4号機のプラント起動状況について（お知らせ）

平成24年7月7日
関西電力株式会社

平成24年7月7日における大飯発電所3号機、4号機のプラント起動状況について別添のとおりお知らせします。

以上

7/7(土)15時版

関西電力(株)
大飯発電所

大飯発電所 3、4号機のプラント起動状況について
(7月7日(土)14時時点)

1. 定期検査工程の進捗状況

	3号機	4号機
本日の状況	出力上昇試験 ・出力上昇試験	2次系クリーンアップ ・2次系冷水循環運転(全系統) ・タービン動主給水ポンプ試運転
明日の予定	出力上昇試験 ・出力上昇試験	2次系クリーンアップ ・2次系冷水循環運転(全系統) ・タービン動主給水ポンプ試運転 ・脱気器昇温

添付資料-1:定期検査工程表

2. 発電所の運転状況(パラメータ)

プラント状態は異常なし

添付資料-2:大飯3号機運転状況(パラメータ 13時時点)

大飯4号機運転状況(パラメータ 13時時点)

3. 諸検査の状況

本日の検査実績あり


明日の検査予定あり

添付資料-3:検査一覧表

4. 特記事項


特になし


大飯発電所3号機、4号機の作業工程

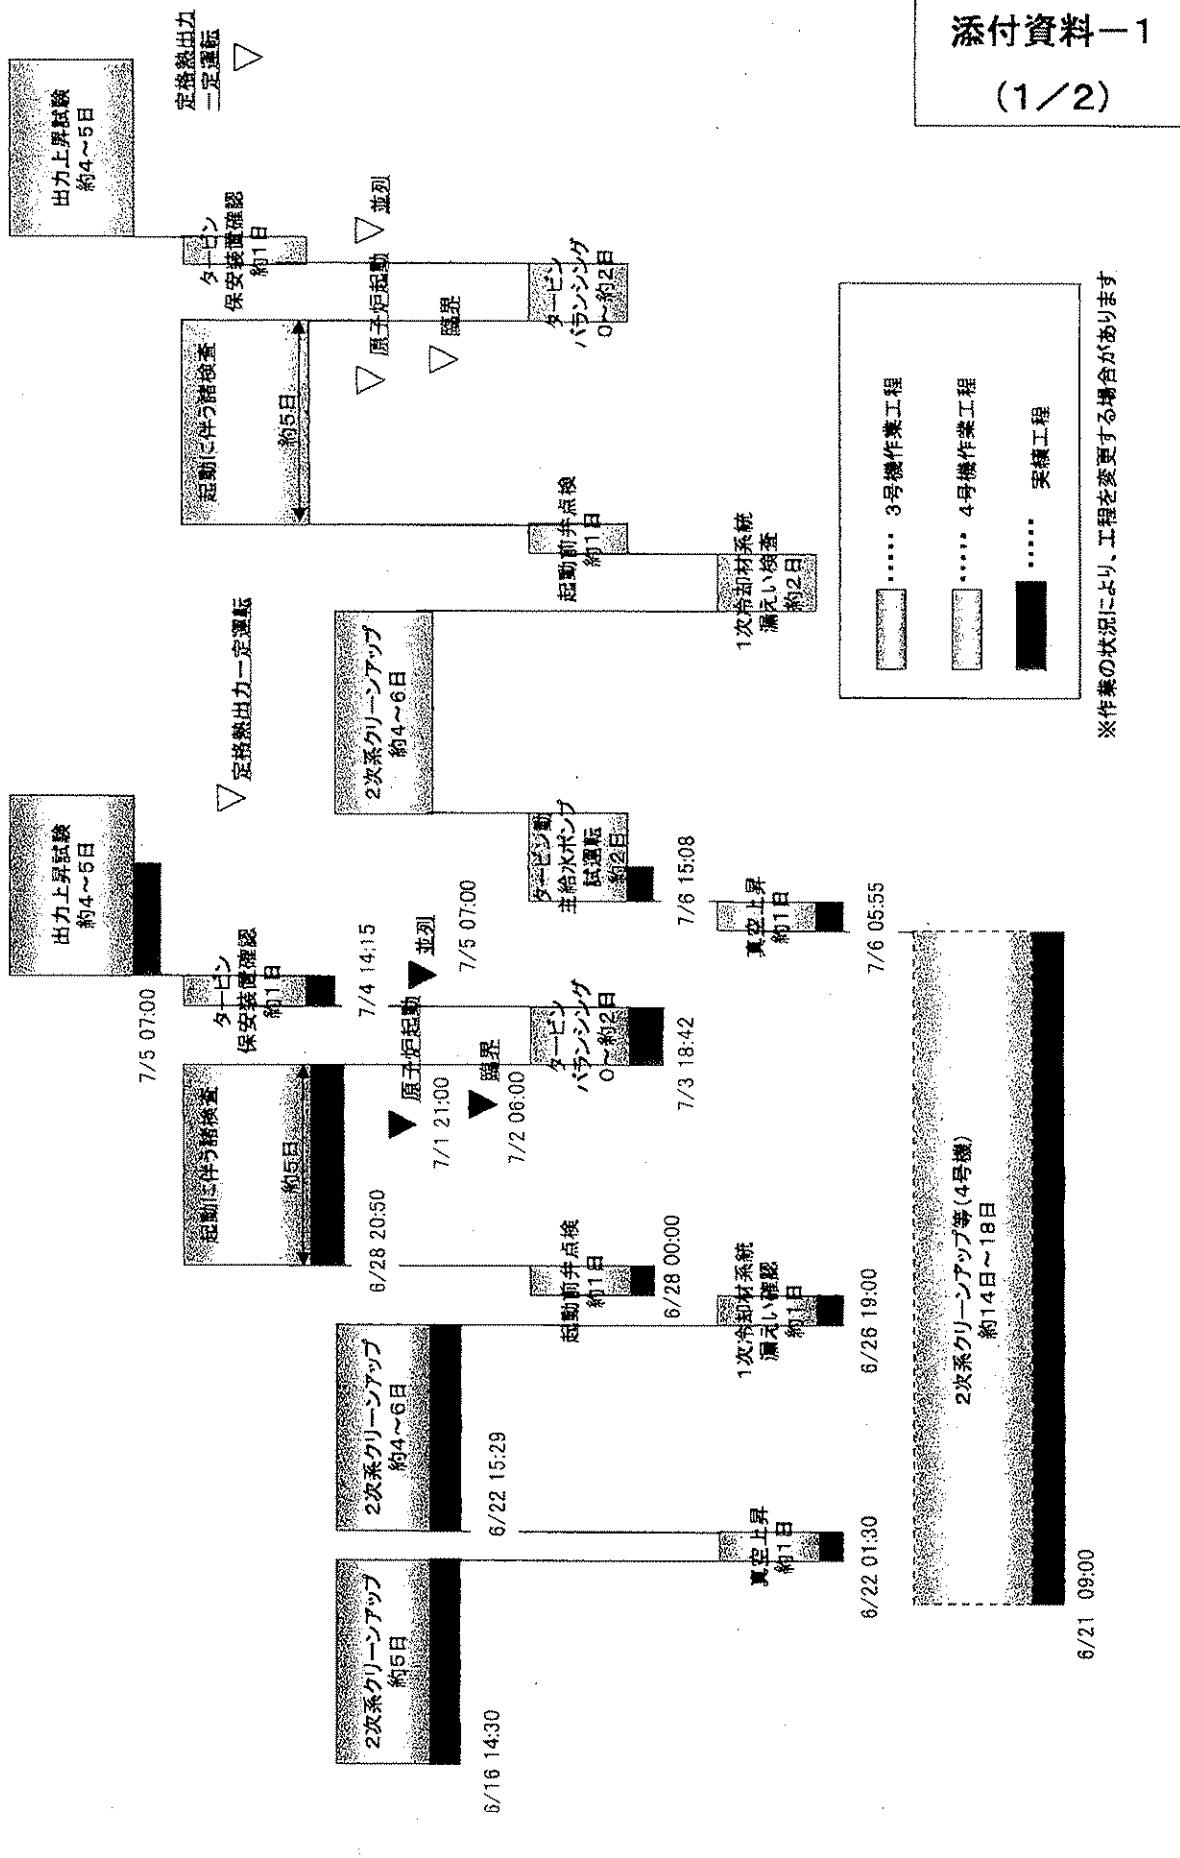


添付資料一
1
(2/2)

大飯発電所3号機 発電機出力上昇工程

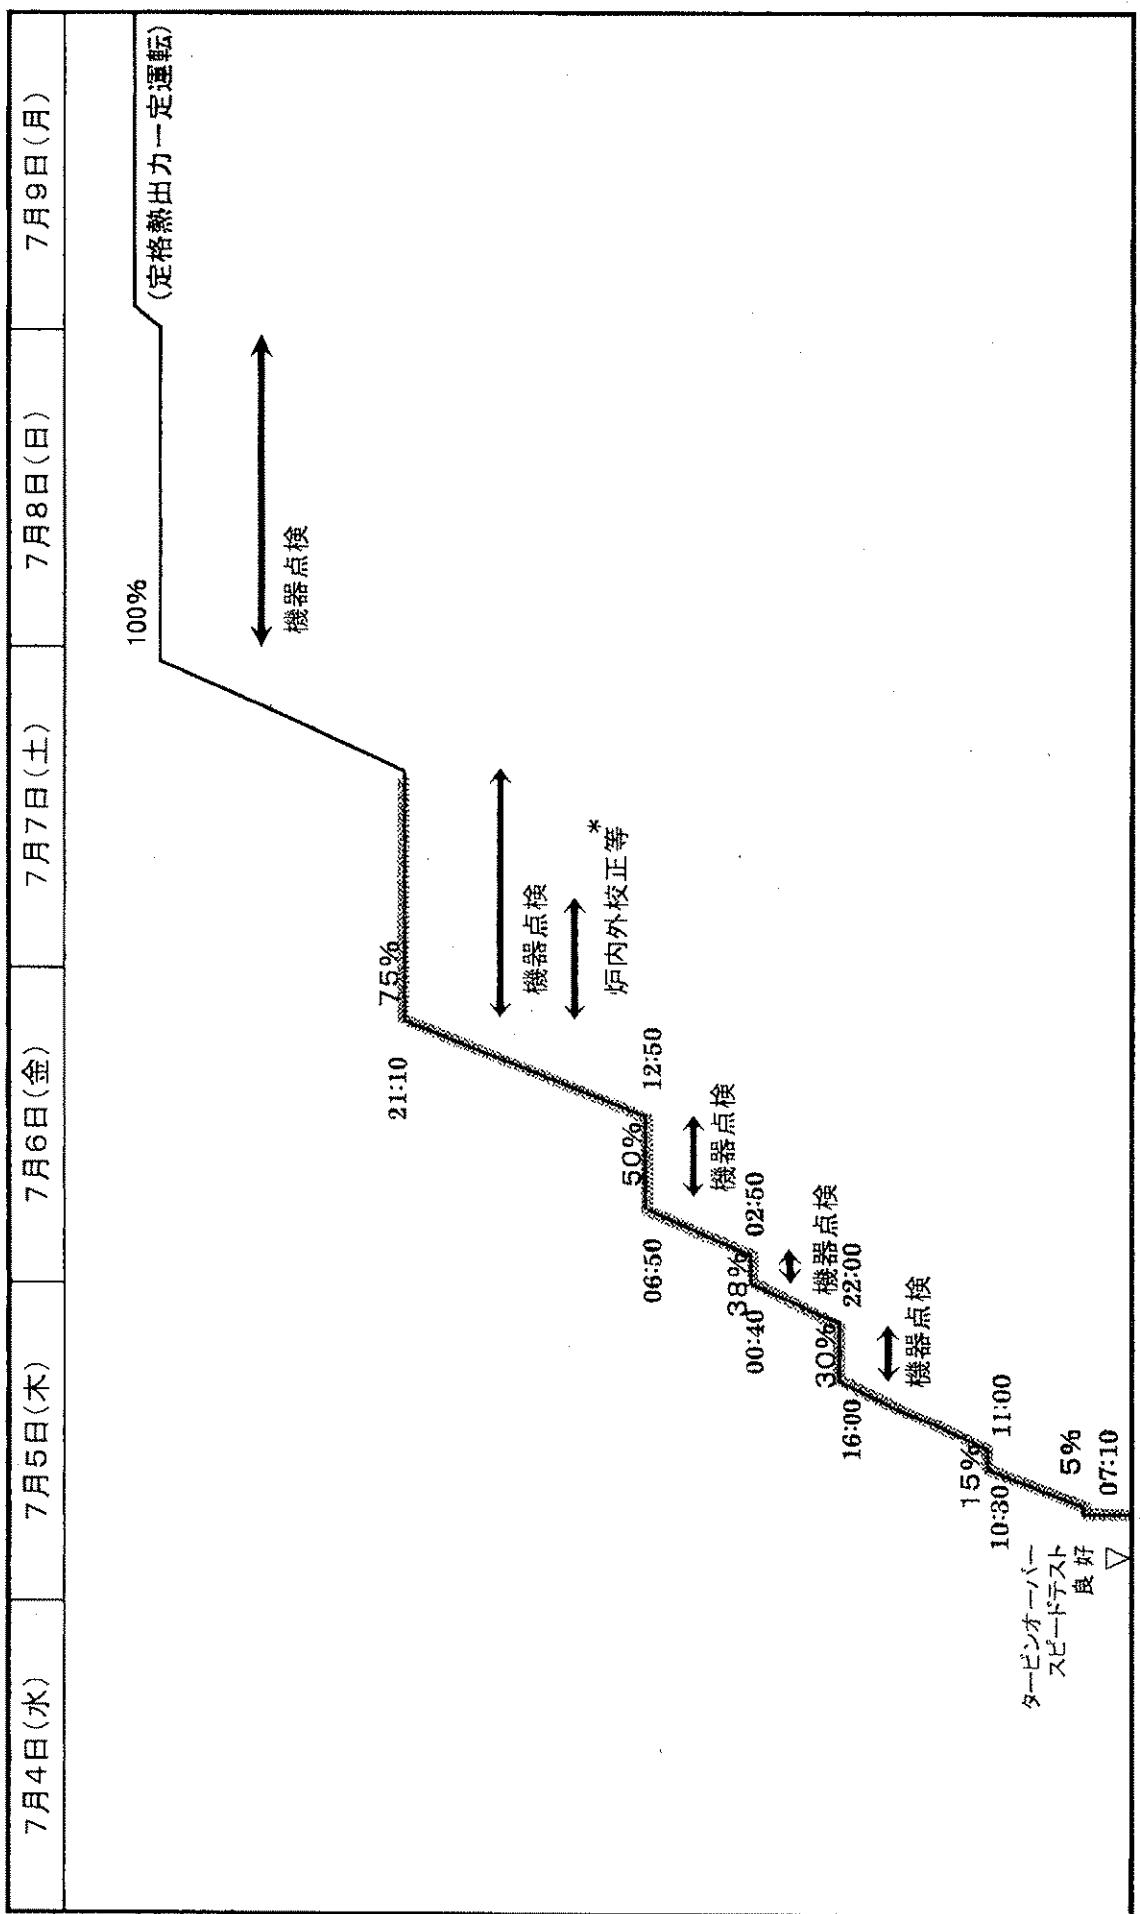

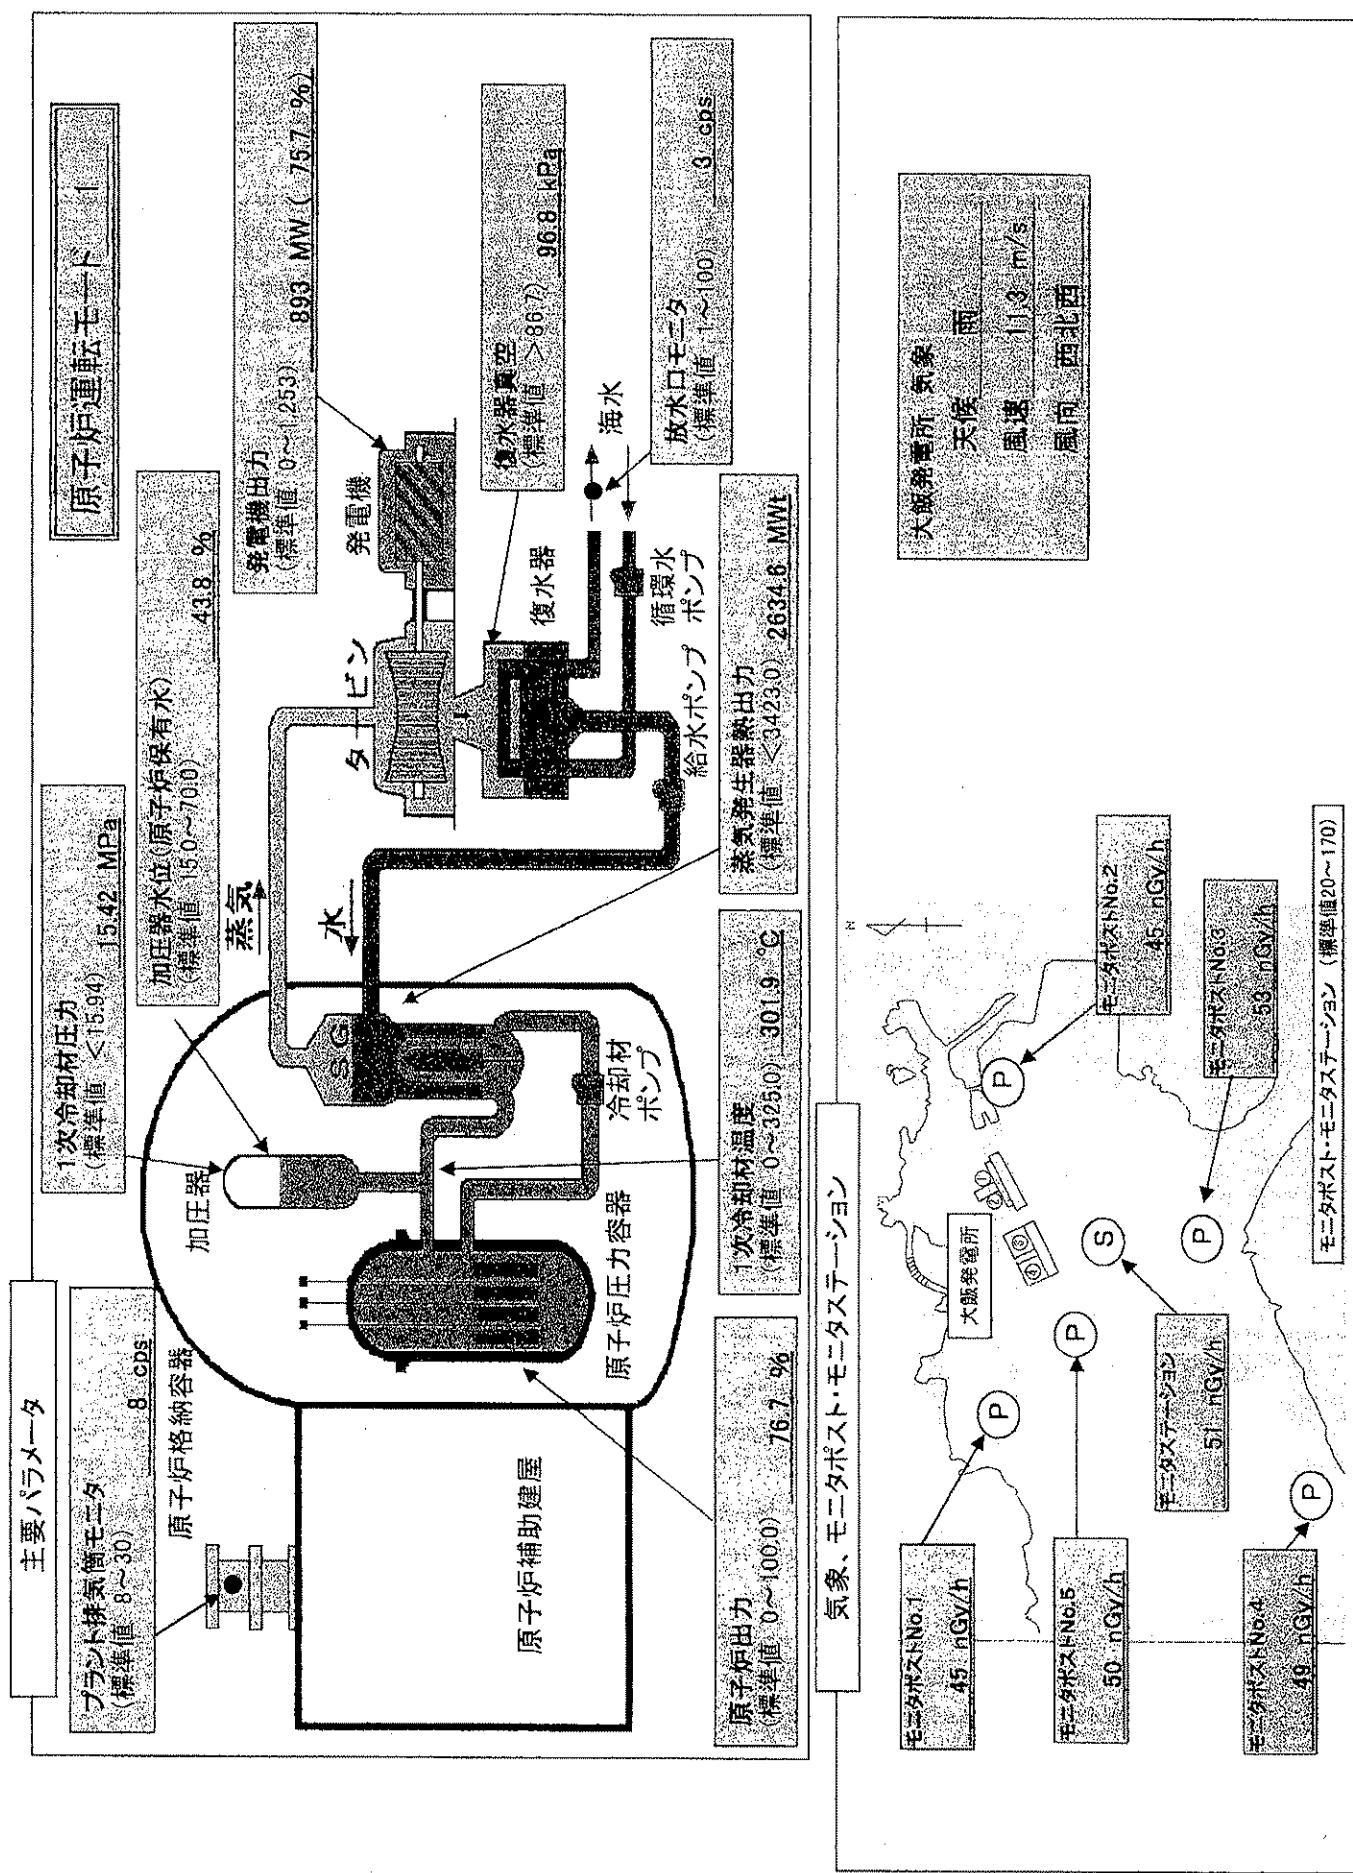添付資料-2
(1/2)

大飯発電所 4号機 運転パラメータ (平成24年7月7日13:00時点)

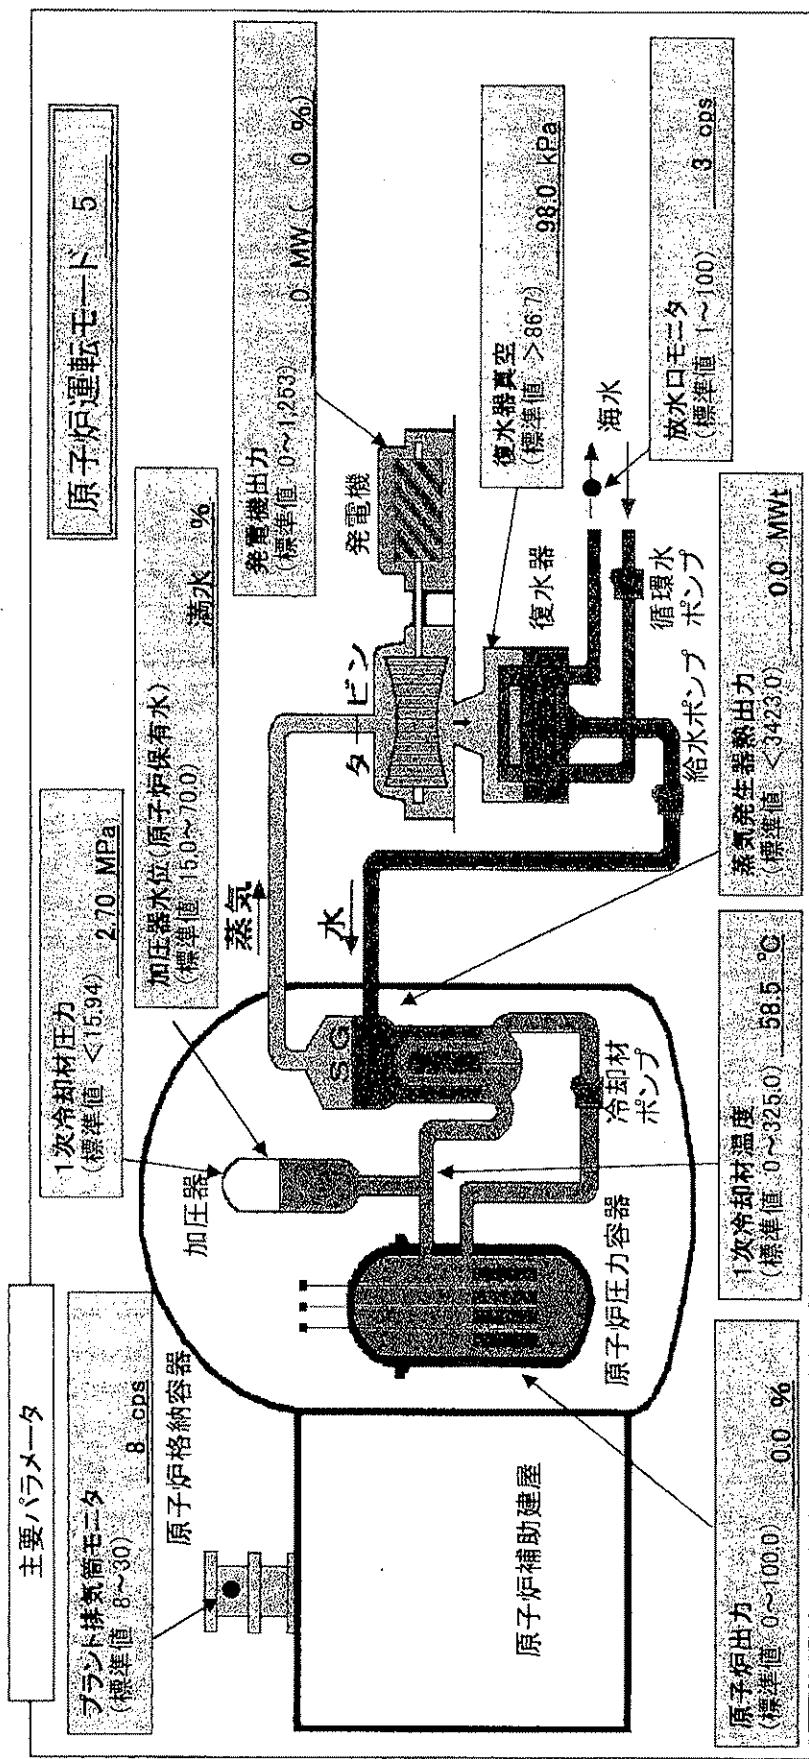添付資料-2
(2/2)

添付資料-3 (1/2)

大飯3号機 検査一覧表(定格熱出力一定運転まで) [7/7(土)]

<定期事業者検査(事業者が実施)>

定期検査 対象	検査名	完了 状況 (※1)	検査実施状況(※2)		
			昨日	本日	明日
☆ 制御棒駆動系機能検査	全完				
☆ 主蒸気安全弁機能検査	全完				
☆ 蒸気タービン性能検査	全完				
☆ クラス1機器供用期間中検査	全完				
☆ 蒸気タービン性能検査(タービン過速度トリップ試験)	全完				
☆ 加圧器逃がし弁漏えい検査	全完				
☆ 補助給水系機能検査	全完				
☆ 原子炉停止余裕検査	全完				
☆ 安全保護系設定値確認検査	一部 完了				
炉物理検査	一部 完了	○			
構造健全性検査	全完				
1次冷却材ポンプ機能検査	一部 完了				
核計装設備検査	一部 完了		○		
計測制御系機能検査	一部 完了				
計測制御系監視機能検査	一部 完了				
放射線監視装置機能検査	一部 完了				

<使用前検査(国が実施)>

検査名	完了 状況 (※1)	検査実施状況(※2)		
		昨日	本日	明日
なし				

※1:定期事業者検査の全項目が完了した検査は「全完」、検査を継続するものは「一部完了」と記載。

※2:昨日から明日にかけて、検査実施日に「○」を記載。

添付資料-3 (2/2)

大飯4号機 検査一覧表(定格熱出力一定運転まで) [7/7(土)]

<定期事業者検査(事業者が実施)>

定期検査 対象	検査名	完了 状況 (※1)	検査実施状況(※2)		
			昨日	本日	明日
☆ 制御棒駆動系機能検査					
☆ 主蒸気安全弁機能検査					
☆ 蒸気タービン性能検査		一部 完了			
☆ クラス1機器供用期間中検査		一部 完了			
☆ 蒸気タービン性能検査(タービン過速度トリップ試験)					
☆ 加圧器逃がし弁漏えい検査					
☆ 補助給水系機能検査		一部 完了			
☆ 原子炉停止余裕検査					
☆ 安全保護系設定値確認検査		一部 完了			
☆ 制御用空気圧縮系機能検査		一部 完了			
☆ 蒸気タービン開放検査		全完			
炉物理検査					
構造健全性検査		一部 完了			
1次冷却材ポンプ機能検査					
核計装設備検査		一部 完了			
計測制御系機能検査					
計測制御系監視機能検査		一部 完了			
放射線監視装置機能検査		一部 完了			
2次系配管検査		一部 完了			
2次系ポンプ機能検査		一部 完了	○		○
総合インターロック検査		全完			
制御棒位置指示装置設定値検査		一部 完了			

<使用前検査(国が実施)>

検査名	完了 状況 (※1)	検査実施状況(※2)		
		昨日	本日	明日
加圧器管台他補修工事(イ)使用前検査				

※1:定期事業者検査の全項目が完了した検査は「全完」、検査を継続するものは「一部完了」と記載。

※2:昨日から明日にかけて、検査実施日に「○」を記載。