

大飯発電所3号機、4号機のプラント起動状況について(お知らせ)

平成24年6月25日  
関西電力株式会社

平成24年6月25日における大飯発電所3号機、4号機のプラント  
起動状況について別添のとおりお知らせします。

以上

6/25(月)15時版

関西電力(株)  
大飯発電所大飯発電所3、4号機のプラント起動状況について  
(6月25日(月)14時時点)

## 1. 定期検査工程の進捗状況

	3号機	4号機
本日の状況	2次系クリーンアップ ・2次系温水循環運転(全系統)	2次系クリーンアップ等 ・タービン主要弁調整
明日の予定	2次系クリーンアップ ・2次系温水循環運転(全系統) ・蒸気発生器水張りラインクリーンアップおよび主蒸気管水張り 1次冷却材系統漏えい確認	2次系クリーンアップ等 ・タービン主要弁調整

添付資料-1:定期検査工程表

## 2. 発電所の運転状況(パラメータ)

プラント状態は異常なし

添付資料-2:大飯3号機運転状況(パラメータ 13時時点)

大飯4号機運転状況(パラメータ 13時時点)

## 3. 諸検査の状況

本日の検査実績なし


明日の検査予定あり

添付資料-3:検査一覧表

## 4. 特記事項

特になし

# 大飯発電所3号機、4号機の作業工程


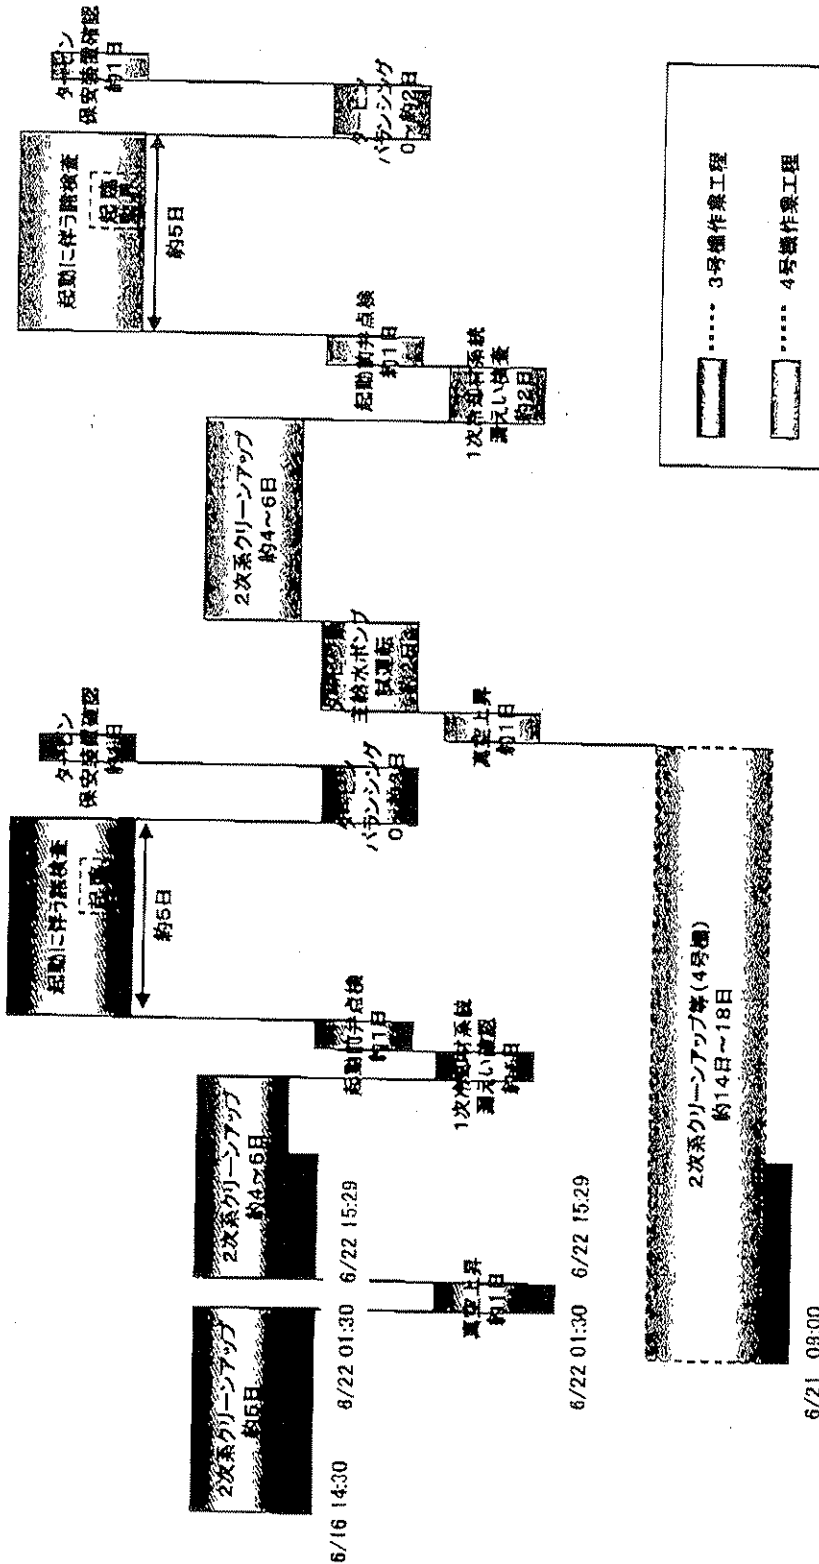


※作業の状況により、工程を変更する場合があります

添付資料-1


添付資料-2  
(1/2)

大飯発電所 3号機 運転パラメータ (平成24年6月25日13:00時点)

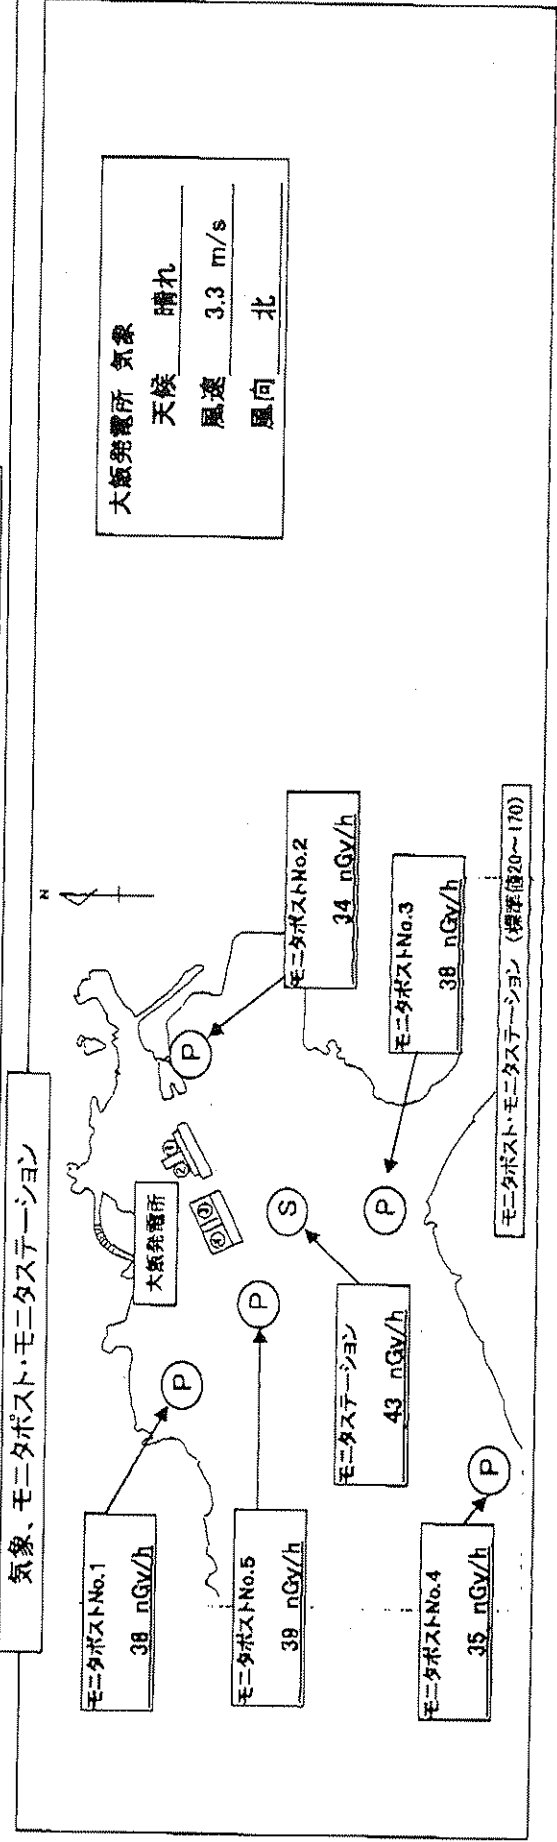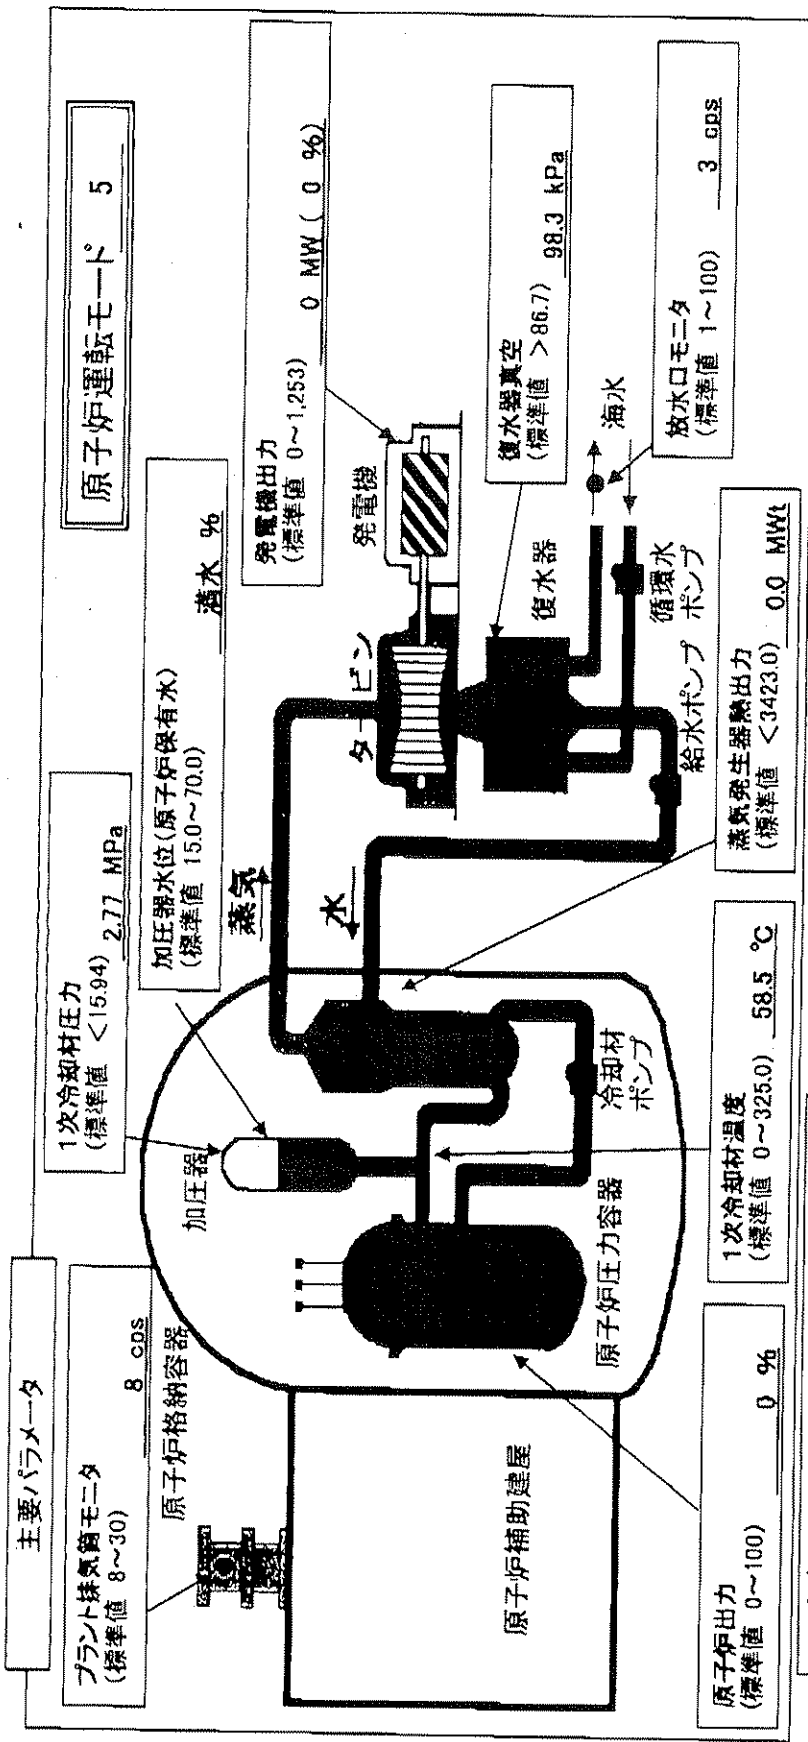

添付資料-2  
(2/2)

大飯発電所 4号機 運転パラメータ (平成24年6月25日13:00時点)

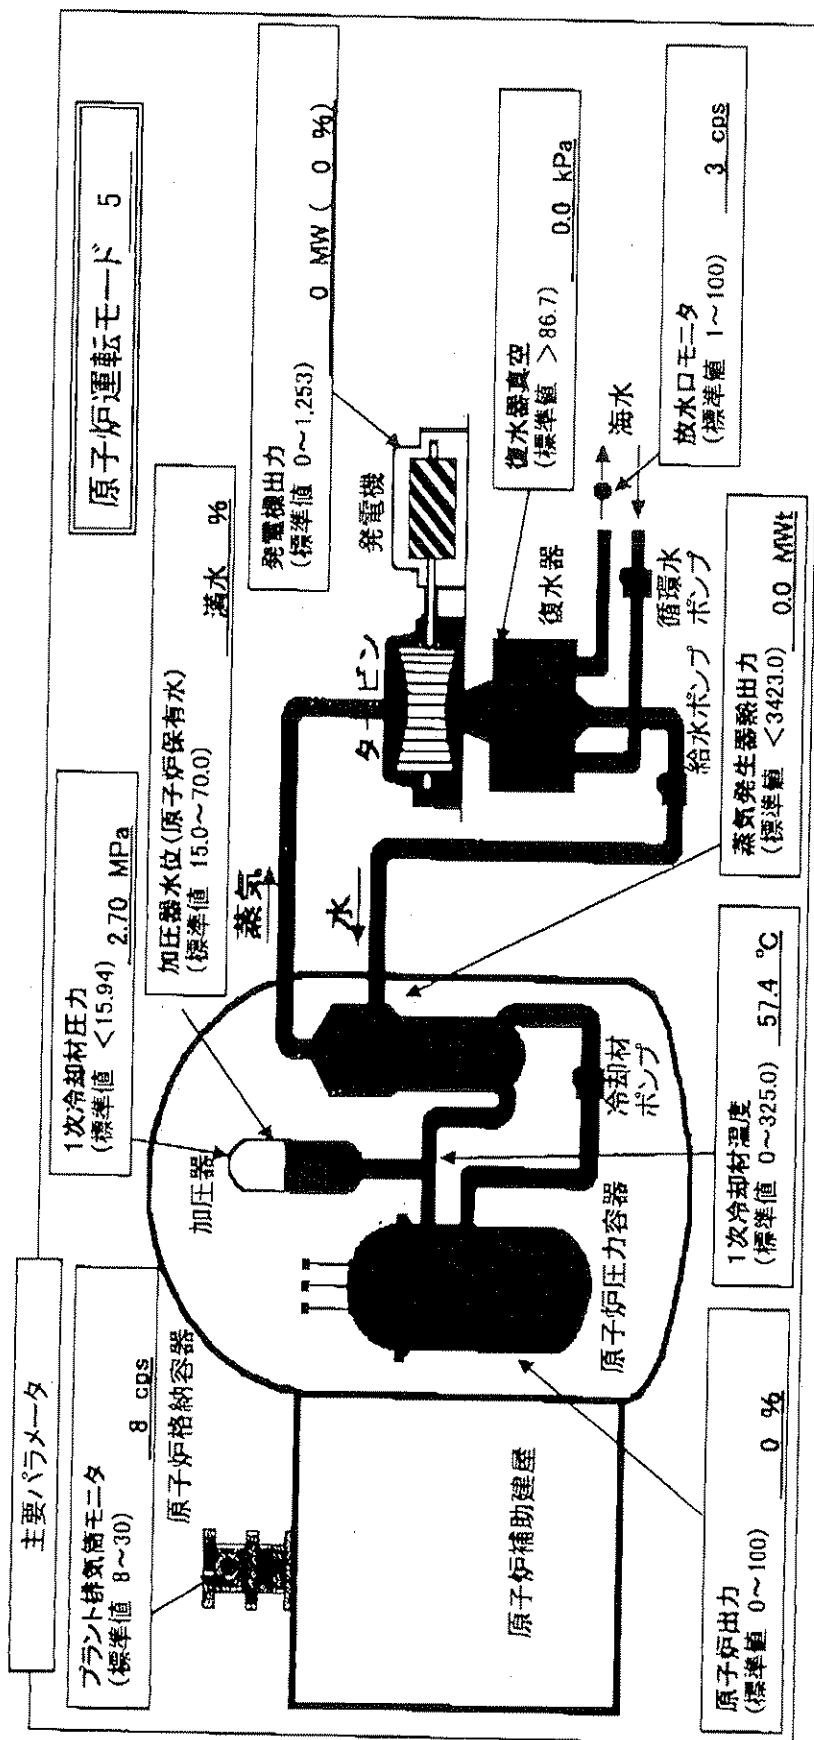

## 添付資料-3

## 大飯3号機 検査一覧表(定格熱出力一定運転まで) [6/25(月)]

## &lt;定期事業者検査(事業者が実施)&gt;

定期検査対象	検査名	完了	昨日の実績	本日の予定	明日の予定
☆	制御棒駆動系機能検査				
☆	主蒸気安全弁機能検査				
☆	蒸気タービン性能検査				
☆	クラス1機器供用期間中検査				
☆	蒸気タービン性能検査(タービン過速度トリップ試験)				
☆	加圧器逃がし弁漏えい検査				
☆	補助給水系機能検査				
☆	原子炉停止余裕検査				
☆	安全保護系設定値確認検査				
	炉物理検査				
	構造健全性検査				
	1次冷却材ポンプ機能検査				
	核計装設備検査				
	計測制御系機能検査				
	計測制御系監視機能検査				
	放射線監視装置機能検査				○

## &lt;使用前検査(国が実施)&gt;

検査名	完了	昨日の実績	本日の予定	明日の予定
-なし-				

<完了欄の凡例> ●:全部完了 ○:一部完了