


- 施工条件
- ・冷媒管はテナント工事
 - ・天井隠蔽部分の冷媒配管は後施工は困難な為 先行配管が必要
 - ・冷媒管の区画貫通処理はテナント工事
 - ・冷媒管の吊金物、アンカーはテナント工事
 - ・厨房排気ダクトの2階機械室(2)内はファンを含めてテナント工事
 - ・室外機・ファンの基礎はテナント工事
 - ・室外機・ファン置場の耐荷重は500kg/m²
 - ・民家と距離が近い為、騒音対策に関しては配慮すること

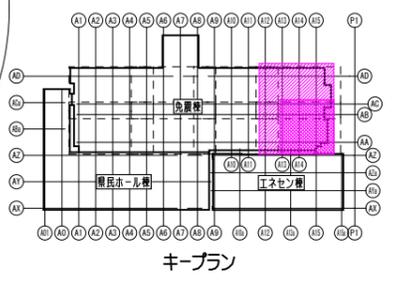

申請	
着工	
竣工	
監理	
施工	

岐阜県総務部県庁舎建設課	
工事名称	岐阜県庁舎行政棟空調設備工事
種別	免震棟 1階 店舗 配管・ダクト 予定ルート 図
縮尺	A3:1/200 作成年月 令和 年月 図面番号 /
設計者	
一級建築士印	